
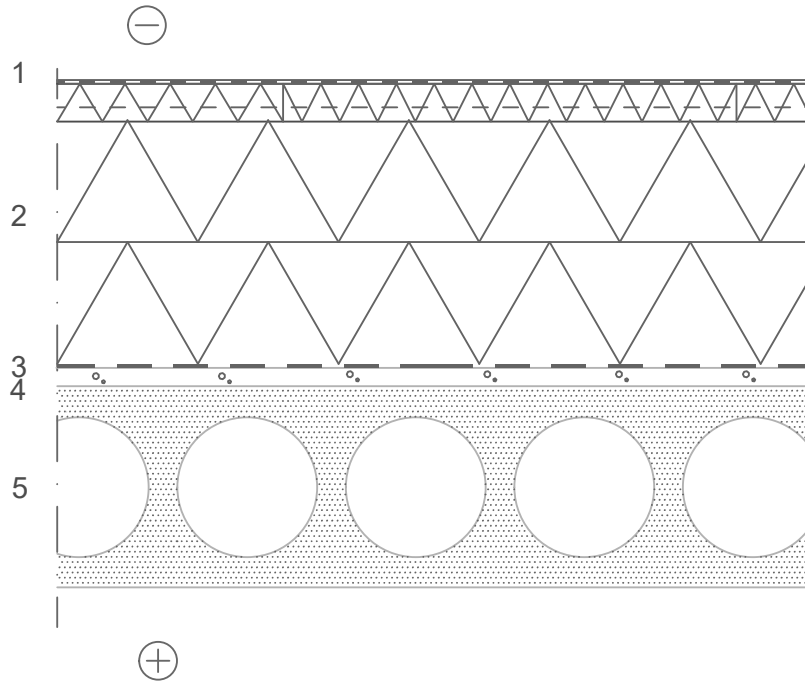


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL	
	PÄIVÄYS		
SISÄLTÖ	ONTELOLAATTA LÄMMIN TILA KIVIVILLA ERISTYS	PERIAATEDETALJI R2	YP 1.1



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys:
50mm Rockwool Hardrock 37g, uritettu
320mm Rockwool URS 36 (esim 160mm+160mm)
- 3 Höyrinsulku
- 4 Mahdollinen tasauslaasti
- 5 Kantava rakenne ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,09 W/m²K

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrinsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan.
Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin.
Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.