
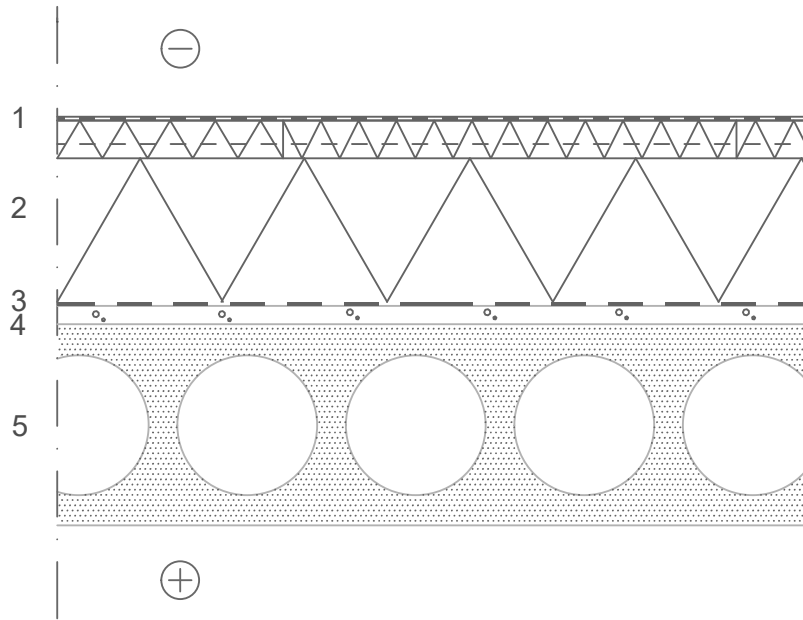


KOHDE	SUUNN	 <b>ROCKWOOL</b>	
	PÄIVÄYS		
SISÄLTÖ	<b>ONTELOLAATTA PUOLILÄMMIN TILA KIVIVILLA ERISTYS</b>	PERIAATEDETALJI <b>R2</b>	<b>YP 1.2</b>



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys:  
50mm Rockwool Hardrock 37g, uritettu  
190mm Rockwool URS 36
- 3 Höyrynsulku
- 4 Mahdollinen tasauslaasti
- 5 Kantava rakenne onteloaatista rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,14 W/m<sup>2</sup>K

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrynsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan.  
Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin  
Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.