
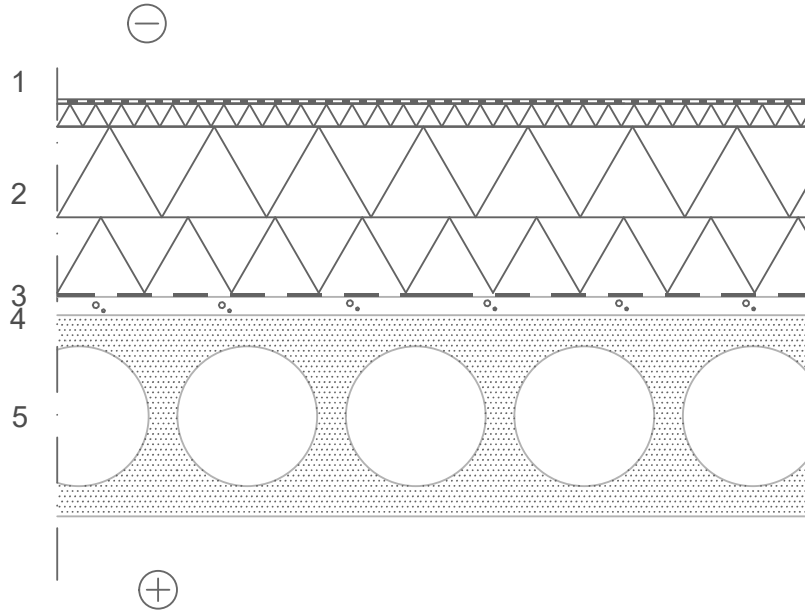


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL	
	PÄIVÄYS		
SISÄLTÖ	ONTELOLAATTA PUOLILÄMMIN TILA KIVIVILLA ERISTYS	PERIAATEDETALJI R3	YP 3.2



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys:
30mm Rockwool TF Board
220mm Rockwool URS 60 (esim 120mm ja 100mm)
- 3 Höyrynsulku
- 4 Mahdollinen tasauslaasti
- 5 Kantava rakenne ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,14 W/m²K

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrynsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan. Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin. Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.