
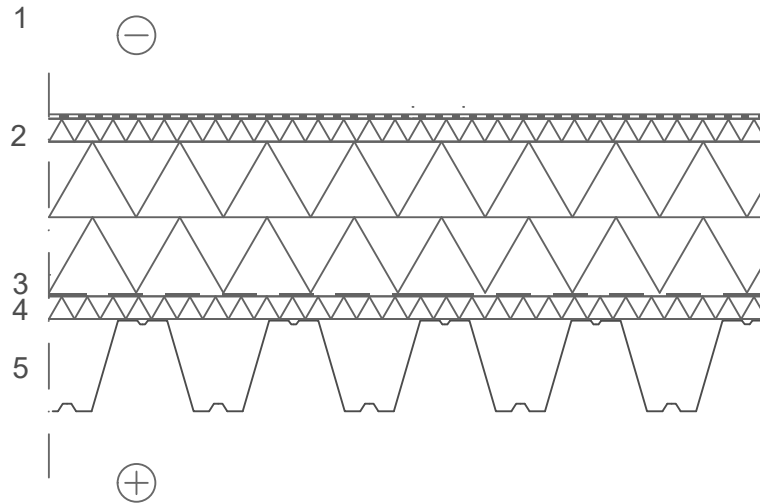


KOHDE	SUUNN	 <b>ROCKWOOL</b>	
	PÄIVÄYS		
SISÄLTÖ	<b>PROFIILIPELTI, PUOLILÄMMIN TILA KIVIVILLAERISTYS</b>	PERIAATEDETALJI <b>R3</b>	<b>YP 3.6</b>



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys:  
30mm Rockwool TF Board  
200mm Rockwool URS 60 (esim 100 + 100mm)
- 3 Höyrynsulku
- 4 Lämmöneristys:  
30mm Rockwool TF Board
- 5 Kantava rakenne profiilipelti rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,14 W/m<sup>2</sup>K

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrynsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan. Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin. Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.