


GG.1.1.1. Kapillaarse niiskuse keskkonda rajatav põrand

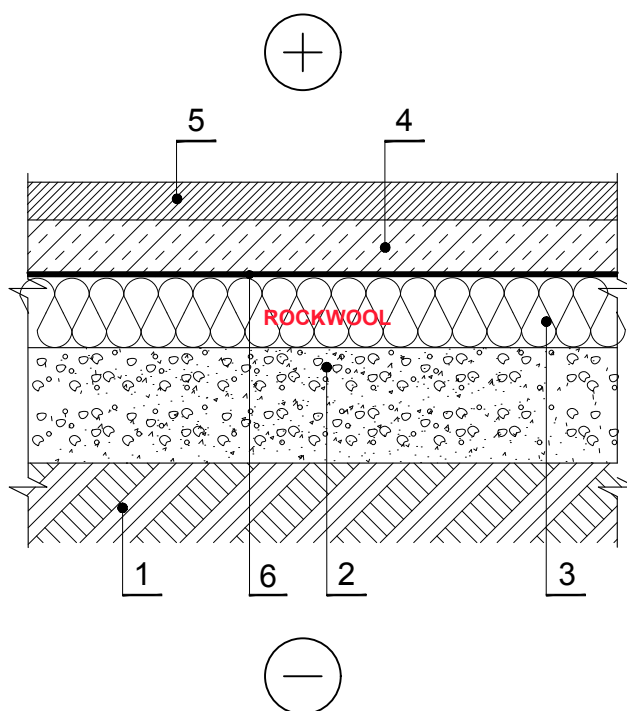

MÄRKUS: Drenaažikiht peab olema vähemalt 150 mm paks.

1 Tihendatud muld 1700 kg/m³

2 Liivast ja kruusast drenaažikiht 1700 kg/m³

3 Soojustus - 0,035 w/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER

4 Tugevdatud tsemendi või betooni tasandamiskiht
1700 kg/m³

5 Põrandakate

6 Eralduskiht