


IVS.5.3.13. Tuulutatavate fassaadide seinaisolatsioon (tuuletõkkeks 30 mm plaadid, raamhoidikute ja T-tüüpi profiilide vahel) ilma akna asukohta muutmata

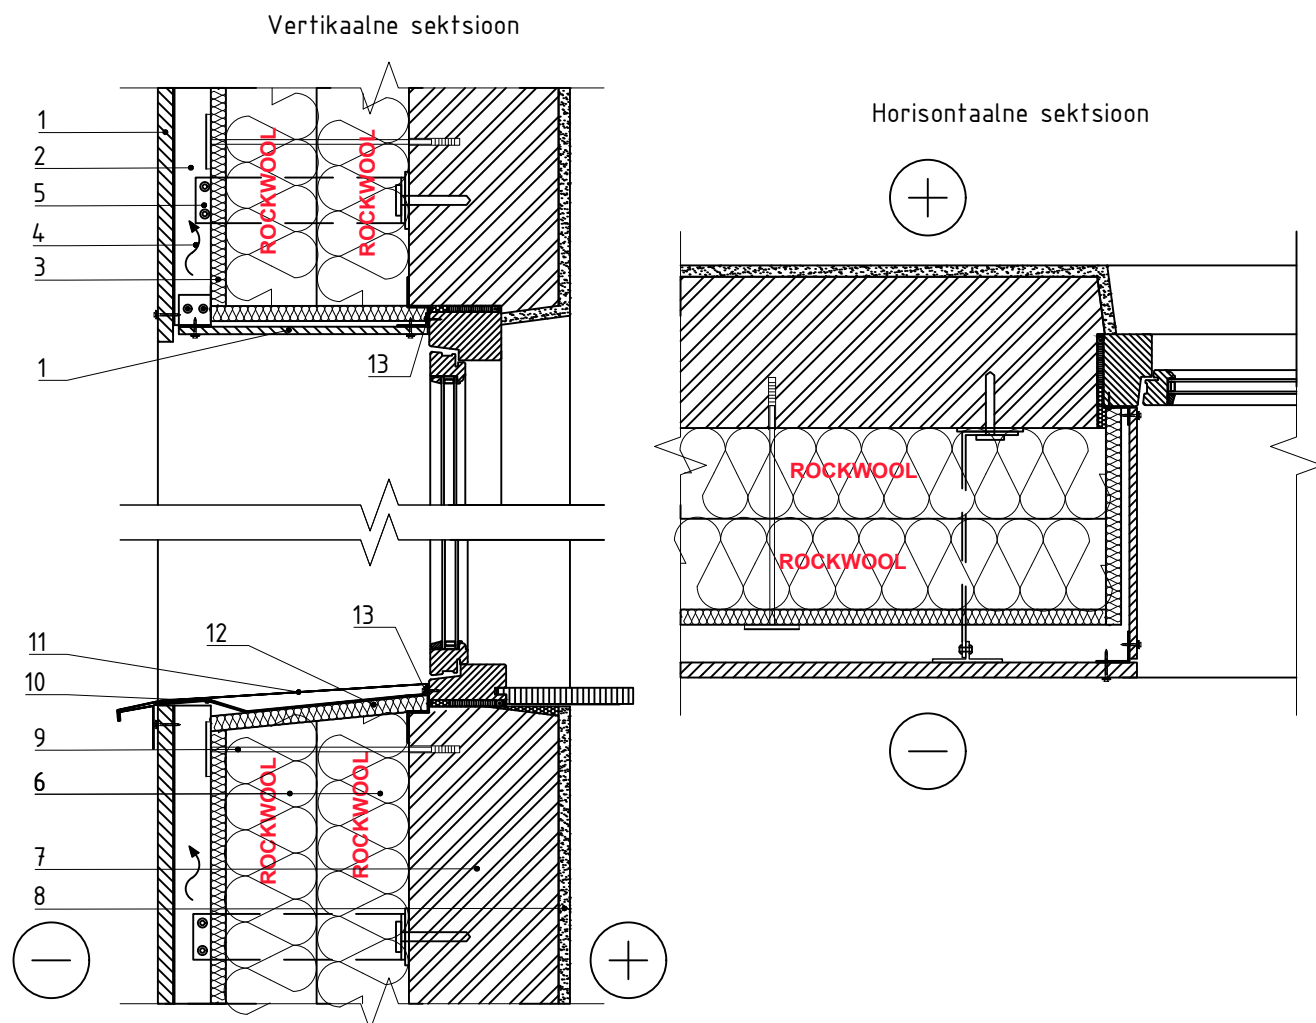

MÄRKUSED: Seinakonstruktsioonide kohta vaata punkti IVS.5.3.X.

1 Fassaadiplaadid

2 Fassaadi kinnitusprofiil

3 Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK,
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER /
WPI PLUS, d=30 mm

4 Tuulutusvahe

5 Kinnituselemendid

6 Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

7 Seinakandev kiht

8 Siseviimistlus

9 Kinnitusankur

10 Aknalaua tina

11 Aknalauhoidik

12 Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK,
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER /
WPI PLUS, d=30 mm

13 Akende tihendamine