


IVS.5.3.15. Tuulutatavate fassaadide seinaisolatsioon (tuuletõkkeks 30 mm plaadid, raamhoidikute ja T-tüüpi profiilide vahel) kui aken on avaservas

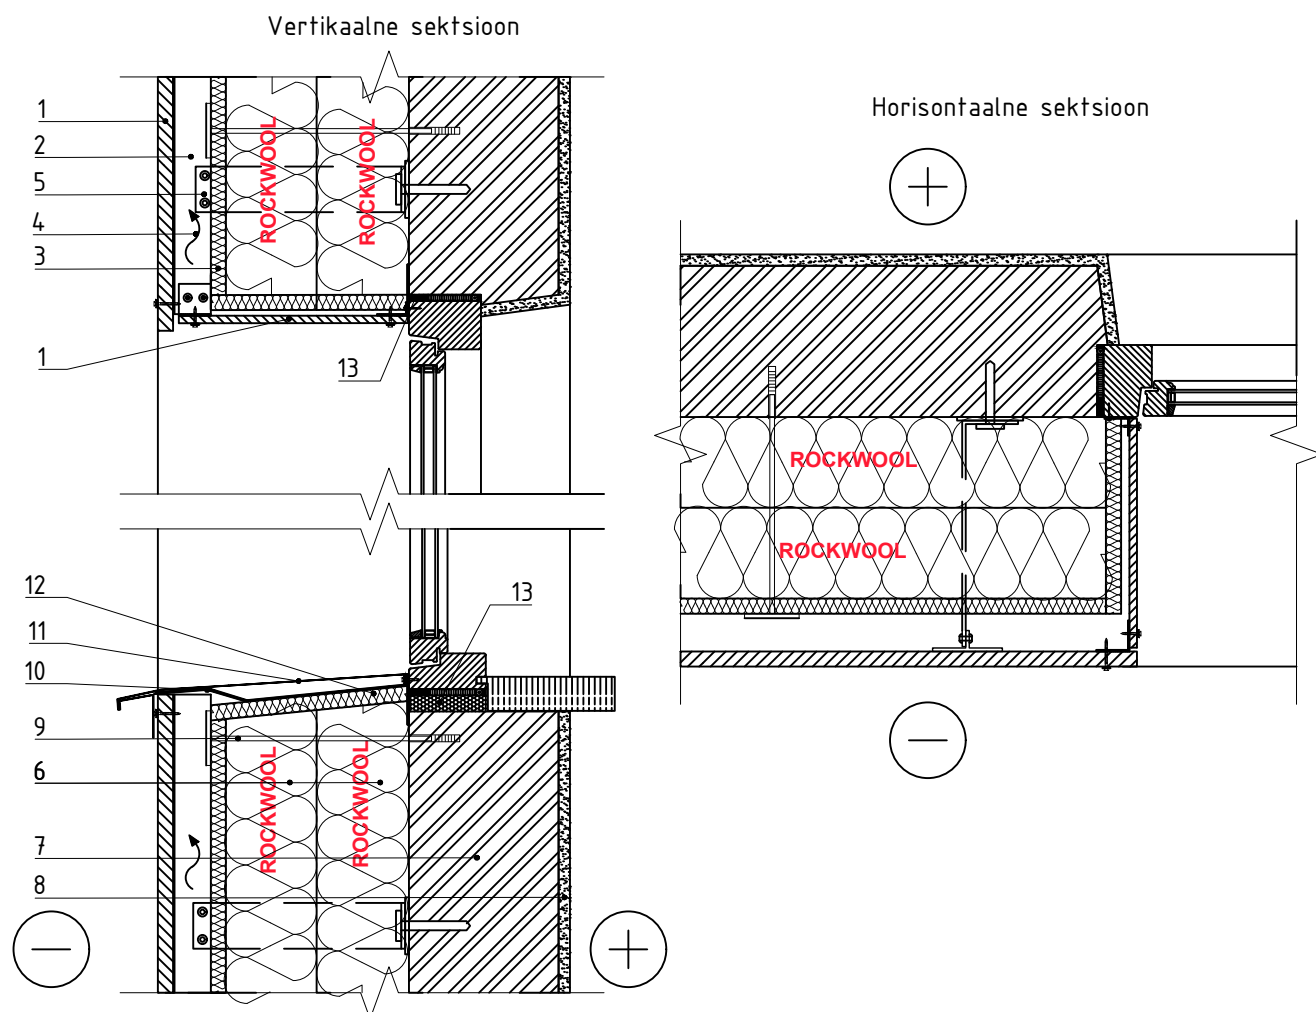

MÄRKUSED: Seinakonstruktsioonide kohta vaata punkti IVS.5.3.X.

1	Fassaadiplaadid	8	Siseviimistlus
2	Fassaadi kinnitusprofiil	9	Kinnitusankur
3	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm	10	Aknaalaua tina
4	Tuulutusvahe	11	Aknaalauahoidik
5	Kinnituselemendid	12	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm
6	Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	13	Akende tihendamine
7	Kinnituselemendid		