


GTP.1.3.3. Raudbetoonist vahelael asuv põrand

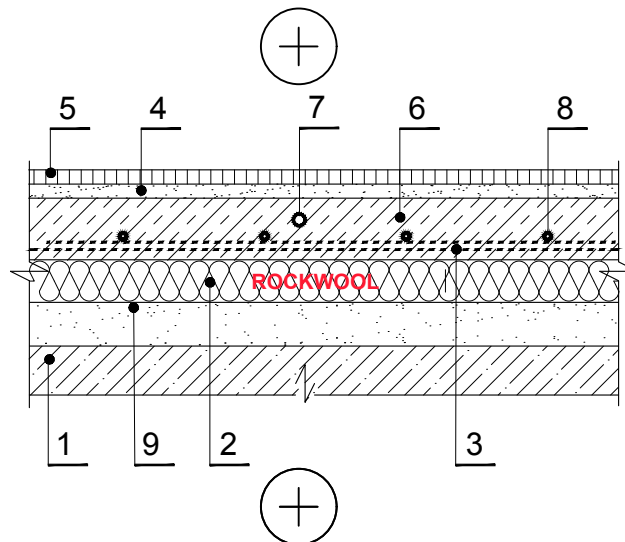

MÄRKUS: Tasanduskiht paksusega vähemalt 50 mm (tugevdusvõrk 150x150 mm, traadi läbimõõt 4 mm). Kaitsevõrgu augud 100 x 100 mm, traadi paksus 4 mm.

1 Laeplaat

6 Tugevdatud tsemendi või betooni tasandamiskiht
1700 kg/m³

2 Soojustus - 0,035 / 0,036 W/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER / STEPROCK PLUS

7 Sensor

3 Võrgusilma tugevdamine

8 Küttekaabel

4 Liimi kiht

9 Materjalide kiht (liiv)

5 Põrandakate (keraamilised plaadid)