


GTP.1.3.7. Põrand korrustevahelisel puitvahelael (erineva põrandakattega)

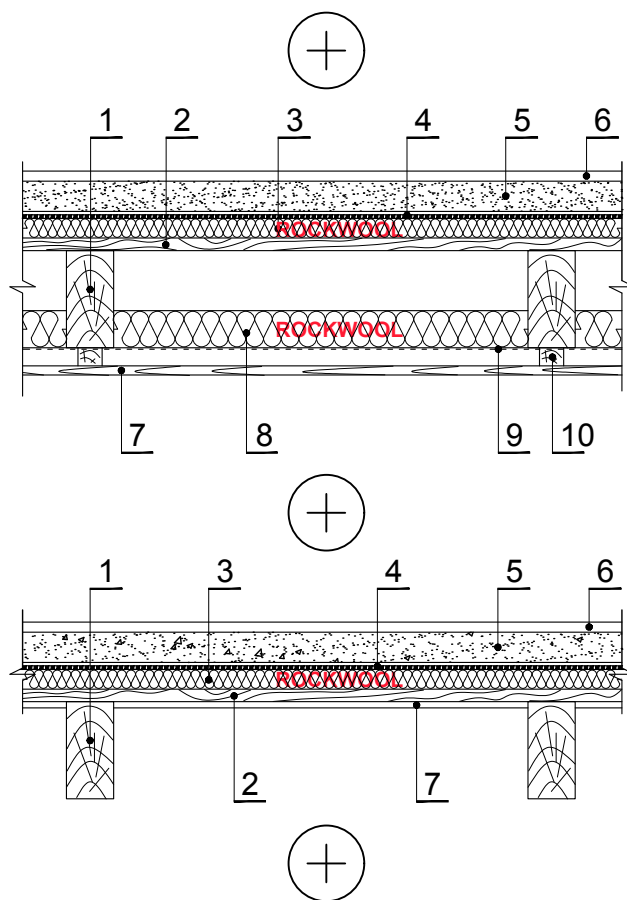

MÄRKUS: Põrand on paigaldatud vastavalt tootja nõuetele
Tasanduskiht paksusega vähemalt 50 mm (tugevdusvõrk 150x150 mm, traadi läbimõõt 4 mm).

1 Laetalad - puit 700 kg/m³

6 Põrandakate

2 Põranda alus (puit 700 kg/m³ / OSB / tsemendi
sideainega puitpaneelid 1200 kg/m³)

7 Lae viimistluskiht

3 Soojustus - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER

8 Soojustus - 0,035 W/mK, ROCKWOOL
SUPERROCK / TOPROCK SUPER

4 Hüdrolatsioon

9 Venitustraata iga 300 mm järel

5 Tugevdatud tsemendi või betooni tasandamiskiit
1700 kg/m³

10 Täiendavad talad - puit 700 kg/m³