


P.1.4.2. Korrustevahelisele vahelaele rajatud põrand ja sisevaheseina ühendussõlm

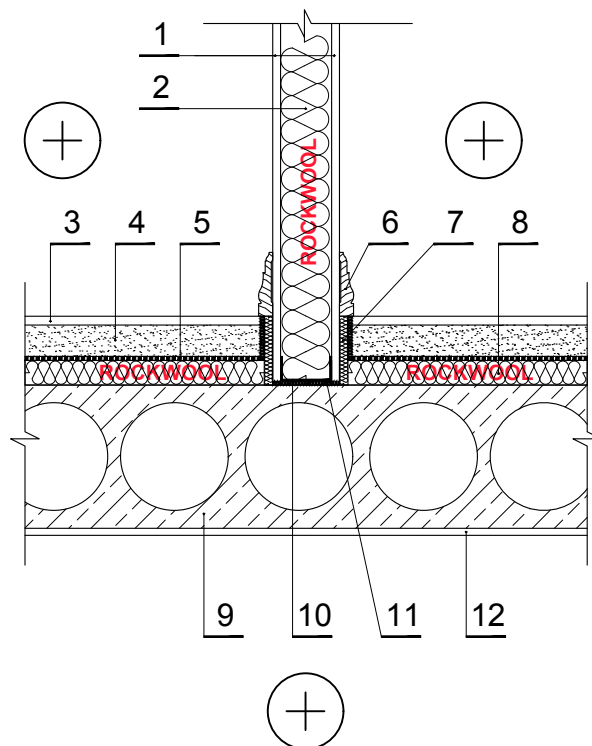

MÄRKUS: Põrand on paigaldatud vastavalt tootja nõuetele.

Tasanduskiht paksusega vähemalt 50 mm (tugevdusvõrk 150x150 mm, traadi läbimõõt 4 mm).

1	Siseinterjäär	7	Perimeetribad - 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK PLUS
2	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	8	Soojustus - 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK PLUS
3	Põrandakate	9	Raudbetoonkatuseplaat
4	Tugevdatud tsemendi või betooni tasandamiskihit 1700 kg/m ³	10	Horisontaalne C-tüüpi profiil
5	Eralduskiht	11	Aluskate
6	Põrandaliistud - puit 700kg/m ³	12	Siseinterjäär