


SS.6.1.6. Tuulutatav viilkatus (harja konstruktsioon)

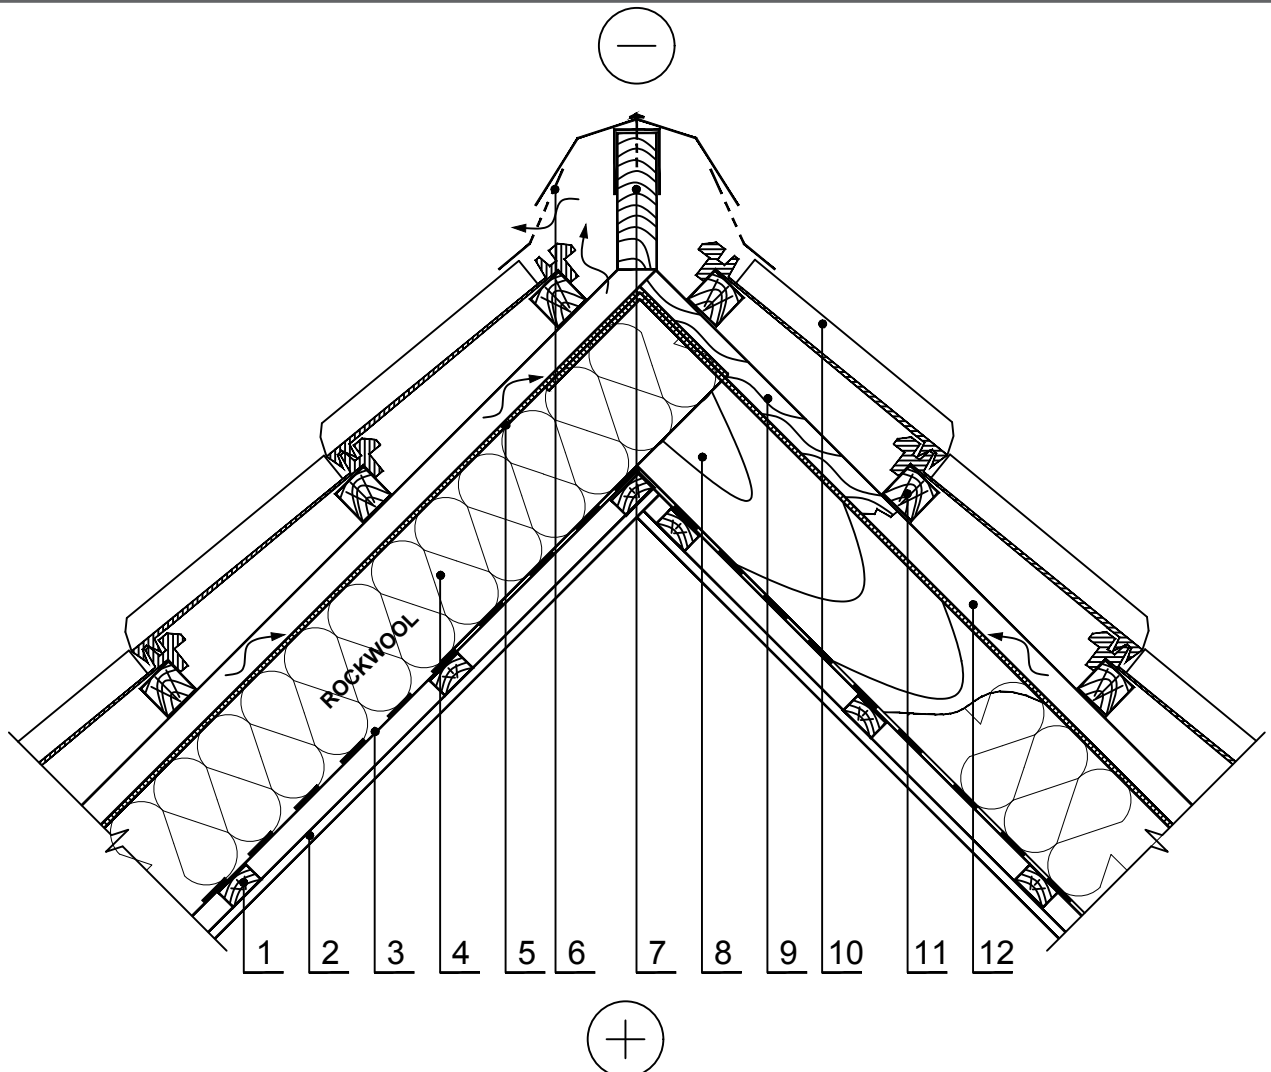

MÄRKUS: Tuuleisolatsioonikile peab olema kaetud 150–200 mm.

1	Lisatala - puit 700 kg/m ³	7	Harjalaud - puit 700 kg/m ³
2	Sisekujundus	8	Sarikad - puit 700 kg/m ³
3	Auruisolatsioon	9	Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m ³
4	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	10	Katus (kivi)
5	Tuuleisolatsioon - difusioonikile	11	Roovitus- puidust 700 kg/m ³
6	Seljandiku detail (ventilatsiooniriba)	12	Ventileeritav õhuvähe