


SS.6.7.1. Külm tuulutatav varikatus raudbetoonpõrandal lahtise puistevillaga

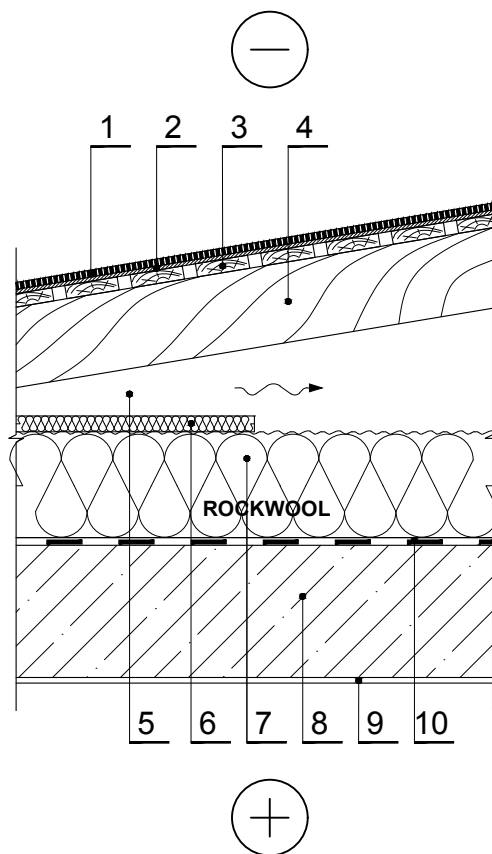

MÄRKUSED: intensiivselt ventileeritava varjualuse korral tuleb valatava soojusisolatsiooni perimeetrile paigaldada 1,2 mm laiune tuuleisolatsiooni riba, mis on valmistatud 30 mm paneelidest.

1	Katusematerjal (bituumenplaadid)	6	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm
2	Terve tekk	7	Soojustus - 0,040 / 0,042 W/mK, ROCKWOOL GRANROCK SUPER
3	Puitplaadid - puit 700 kg/m ³	8	Laepaneel
4	Puitalad - puit 700 kg/m ³	9	Siseviimistlus
5	Ventileeritav varjualune	10	Aurutõke