


SS.6.7.2. Külm tuulutatav varjualune puitpõrandal (lahtise puistevillaga)

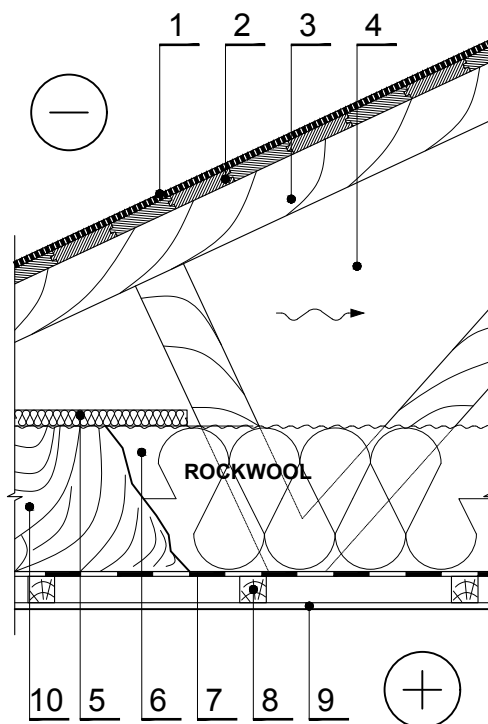

MÄRKUSED: intensiivselt ventileeritava varjualuse korral tuleb valatava soojusisolatsiooni perimeetrile paigaldada 1,2 mm laiune tuuleisolatsiooni riba, mis on valmistatud 30 mm paneelidest.

1	Katusematerjal (bituumenplaadid)	6	Soojustus - 0,040 / 0,042 W/mK, ROCKWOOL GRANROCK SUPER
2	Puitplaadid - puit 700 kg/m ³	7	Aurutõke
3	Puittalad - puit 700 kg/m ³	8	Täiendavad puittalad (sisekujunduseks) - puit 700 kg/m ³
4	Ventileeritav varjualune	9	Siseviimistlus
5	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm	10	Tala - puit 700 kg/m ³