

# 1.1 Lapostető hőszigetelése

09 Részletképzések


10 Felülvilágító donga szegélyezése, mod. bitumenes lemez vízszigeteléssel



Lezárva.: 2020.04.01.

- 1 Modifikált bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 2 Felső réteg ROCKWOOL inhomogén hőszigetelés \*
- 3 ROCKWOOL Rockfall lejtésképző hőszigetelő elemek \*\*\*\*
- 4 Alsó réteg ROCKWOOL homogén hőszigetelés \*\*
- 5 Páratechnikai réteg \*\*\*
- 6 Vasbeton teherhordó szerkezet kellősíve

- 7 Vonalmenti mechanikai rögzítés (dűbel)
- 8 Felülvilágító donga levehető-nyitható teteje
- 9 Tartósan rugalmap kitt kitöltés
- 10 Független szigetelést rögzítő fémlemez profil
- 11 Csavaros rögzítés
- 12 ROCKWOOL Monrock Max E lábazati hőszigetelés
- 13 ROCKWOOL attikaék elem
- 14 Felülvilágító donga kiemelt lábazata

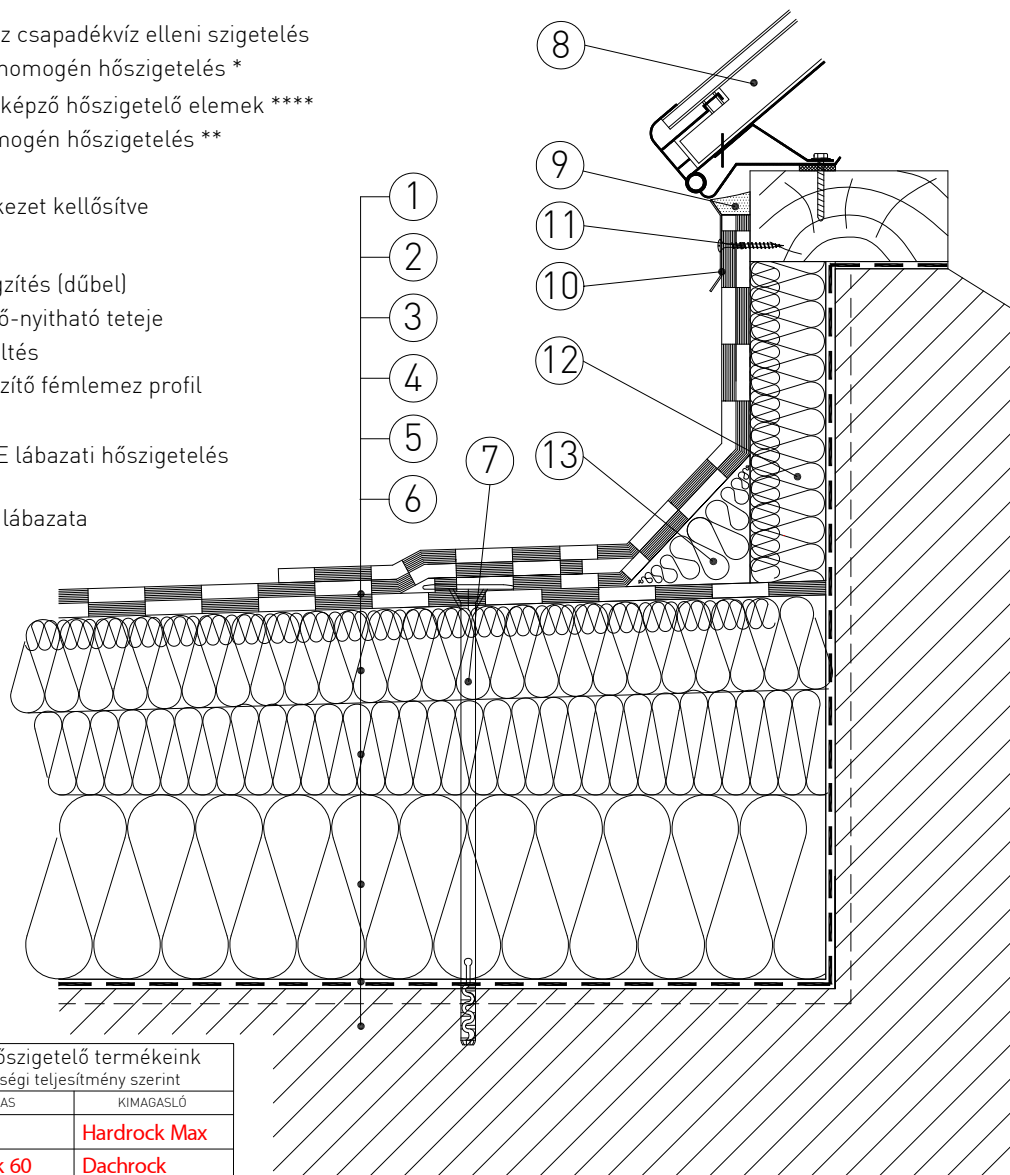

Rétegrendbe ajánlott hőszigetelő termékeink elvárt pontszerű terhelhetőségi teljesítmény szerint			
	NORMÁL	MAGAS	KIMAGASLÓ
FELSŐ RÉTEG*	<b>Monrock Max E</b>	<b>Durock</b>	<b>Hardrock Max</b>
ALSÓ RÉTEG**	<b>Roofrock 40</b>	<b>Roofrock 60</b>	<b>Dachrock</b>

\* Az alkalmazandó inhomogén anyagú felső hőszigetelő réteg javasolt vastagsága: 8 cm.

\*\* Az alkalmazandó homogén hőszigetelő réteg vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg.

\*\*\* Az alkalmazandó páratechnikai réteg anyaga a tűzvédelmi előírás szerint, a párafékező teljesítménye méretezés alapján határozandó meg.

\*\*\*\* A Rockwool munkatársai a tető tervrajza alapján, a kívánt lejtésviszonyok ismeretében, elkészítik a fektetési tervet és az elemkonznációt. Ez a szolgáltatásunk INGYENES.

A táblázatban szereplő teljesítmény adatok a segédlet kiadásának időpontjában érvényes állapotot mutatják. Mielőtt alkalmazni szeretné azokat, győződjön meg róla, hogy időközben nem jelent-e meg a termék teljesítménynyilatkozatának újabb kiadású változata! Az aktuális teljesítménynyilatkozatok a [www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/telesitmeny-nyilatkozatok-dop/](http://www.rockwool.hu/muszaki-informaciok/telesitmeny-nyilatkozatok-dop/) oldalról tölthetők le!

Terméknév	Monrock Max E	Durock	Hardrock Max	Roofrock 40	Roofrock 60	Dachrock
Harmonizált műszaki előírás	MW-EN 13162-T4-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(S)650-WS-WL(P)-MU1	MW-EN 13162-T4-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(S)700-WS-WL(P)-MU1	MW-EN 13162-T4-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(S)800-WS-WL(P)-MU1	MW-EN 13162-T5-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(S)400-WS-WL(P)-MU1	MW-EN 13162-T5-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(S)500-WS-WL(P)-MU1	MW-EN 13162-T5-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(S)650-WS-WL(P)-MU1
Hővezetési tényező	0,038 W/mK	0,040 W/mK	0,040 W/mK	0,038 W/mK	0,039 W/mK	0,040 W/mK
Vastagság, tűrési osztályok	T4	T4	T4	T5	T5	T5
Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %
Tűzvédelmi osztály	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Nyomófeszültség/nyomószilárdság	> 40 kPa	> 60 kPa	> 70 kPa	> 40 kPa	> 60 kPa	> 70 kPa
<b>Pontszerű terhelhetőség</b>	<b>&gt; 650 N</b>	<b>&gt; 700 N</b>	<b>&gt; 800 N</b>	> 400 N	> 500 N	> 650 N
Rövid ideig tartó vízfelvétel	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>
Hosszú ideig tartó vízfelvétel	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>
Páraáteresztés	MU1	MU1	MU1	MU1	MU1	MU1
Lapsíkra merőleges szakítószilárdság	> 10 kPa	> 10 kPa	> 10 kPa	> 10 kPa	> 10 kPa	> 10 kPa

Hőtbocsátási tényező (U) követelményértéke (Lapostetők): 0,17W/m<sup>2</sup>K

A szigetelési rétegrend tervezése során alkalmazandó legfontosabb szabványok és műszaki előírások:

1. Az MSZ EN 832 szabványcsoporthoz készült 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (módosítva: 20/2014 (III. 7.) BM rendelettel)
2. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (módosítva: 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel)
3. Tűzvédelmi műszaki irányelvek (<https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek>)
4. MSZ EN 13162 (Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások.)
5. ÉMSZ - Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei [1999]
6. ÉMSZ - Bitumenes lemezből készülő csapadékvíz-szigetelések tervezési és kivitelezési szabályai [2016]

A bemutatott rajz a szerkezet kialakításának egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak, minősítéseknek és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, tűzvédelmi, stb.) megfelelő legyen!

**ROCKWOOL Hungary Kft.**

E-mail: [info@rockwool.hu](mailto:info@rockwool.hu) • Web: [www.rockwool.hu](http://www.rockwool.hu)

Az egyenes rétegrendű, nem járható melegtető kőzetgyapot hőszigetelésének meg kell felelnie a hőteher és a szélszívás által okozott, továbbá a szigetelés kivitelezése közben, illetve a kész tető és a tetőn levő berendezések karbantartása során fellépő mechanikai igénybevételeknek egyaránt. A hőszigetelés több rétegben kerül a tetőfödémre. Könnyűszerkezetes födémnél célszerű a nagy formátumú (2020 x 1200 mm méretű) lemezek fektetése. Az alsó-első réteg hőszigetelő táblák homogén szerkezetűek. Az alsó-első rétegbe javasolt homogén szerkezetű termékeink a **ROCKWOOL Roofrock 40, Roofrock 60, vagy Dachrock** (lásd. lenti táblázatot). Felső-záró réteggént a magas pontszerű terhelhetőséget ( $F_p \geq 650-800$  N) biztosító inhomogén lemezek használata javasolt. A felső-záró hőszigetelő rétegbe javasolt inhomogén szerkezetű termékeink a **ROCKWOOL Monrock Max E, Durock, vagy Hardrock Max** (lásd. lenti táblázatot). A tetőszerkezet egyirányú lejtését könnyűszerkezet esetén többnyire maga a szerkezet adja. A pontlejtés kialakítása **ROCKWOOL Rockfall** lejtéskorrekciós elemek alkalmazásával történhet. Vízszintes födém esetén a **ROCKWOOL Rockfall** lejtésképző elemek alkalmazása célszerű. A lejtéskorrekciós illetve a lejtéses elemek kiosztását és konszignációját a ROCKWOOL Hungary Kft. szakemberei előzetes adatszolgáltatás - pontos tetőalaprajz- alapján készítik.

A tetőszerkezet egyirányú lejtését könnyűszerkezet esetén többnyire maga a szerkezet adja. Vízszintes vasbeton födém esetén a lejtés kialakításához simított lejtetont lehet készíteni.

A felülvilágítók lehetnek pont vagy sávyszerű kialakításúak. A lábazatukat úgy kell megtervezni, hogy a csapadékvíz-szigetelés a tetősíktól számítva legalább 20 cm magasságig felhajtható, és a felső végződése vízhatlanul lezárható legyen. A lábazatot a gyártó előírása szerint kell a födémhez rögzíteni. Födém szerkezetből kialakított sáv felülvilágító esetén a kupola rögzítéséhez fakeretet kell beépíteni. A szigetelés csatlakoztatásait falcsatlakozásokkal azonos módon kell kialakítani.

Ajánlott hőszigetelőanyag vastagság:

felső inhomogén rétegben : 8 cm \*

alsó homogén rétegben : 14-18 cm \*\*

*Az alkalmazandó teljes hőszigetelő réteg vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg!*

*Az ajánlott műszaki megoldás alkalmazása, nem helyettesíti a műszaki tartalom meghatározásához szükséges állapotfelmérést, épületdígnosztikát, méretezést stb.*

*Az ÉMSZ Tetőszigetelések tervezés és kivitelezési irányelvei kiemelten hangsúlyozza, hogy "az építőanyagokba behatoló nedvesség azok tulajdonságait, működését befolyásolhatja, előnytelenül megváltoztathatja, a vele érintkező rétegeket, anyagokat és egyéb szerkezeteket károsíthatja. A nedvesség lehet csapadék, építési nedvesség, használati nedvesség vagy pára. A szerkezet páratechnikai ellenőrzését minden esetben szükséges elvégezni, kivitelezés során a fogadófelületeknek száraznak kell lenni, és az építési nedvesség, csapadék káros hatásait ki kell védeni!*

	Rétegrendbe ajánlott hőszigetelő termékeink elvárt pontszerű terhelhetőségi teljesítmény szerint		
	NORMÁL	MAGAS	KIMAGASLÓ
FELSŐ RÉTEG *	<b>Monrock Max E</b> ≥650 N	<b>Durock</b> ≥700 N	<b>Hardrock Max</b> ≥800 N
ALSÓ RÉTEG **	<b>Roofrock 40</b>	<b>Roofrock 60</b>	<b>Dachrock</b>

## KIVITELEZÉSI ISMERETEK

A párafékező polietilén fóliát a lábazatra fel kell hajtani. A munka következő fázisa a **ROCKWOOL** hőszigetelés fektetése. Ezután kell a lejtésképző **ROCKWOOL Rockfall** hőszigetelést elhelyezni. A szigetelő rétegek rögzítése a csapadékvíz elleni szigetelés készítésével párhuzamosan, mechanikai rögzítéssel történik. A mechanikai rögzítő-elemek száma és kiosztása a statikai méretezés alapján kerüljön meghatározásra. A rögzítőelemek kiosztása során az alkalmazott vízszigetelő anyagra érvényes és hatályos ÉMSZ Kivitelezési Irányelv előírása alapján kell eljárni. Ezek szerint a hőszigetelés külön rögzítése is szükséges, a csapadékszigetelés elkészítése előtt, táblánként 1-1 darab mechanikai rögzítőelemmel. Az első szigetelő réteg elhelyezése után kell a lábazatszigetelést elhelyezni. Bitumenes szigetelés esetén a lábazat alján hajlatéket kell elhelyezni. Ez után kell a függőleges felületre felragasztani a vízszigetelést. A vízszintes és a lábazati záróréteg felhegesztése után kell a mechanikai rögzítőprofilokat elhelyezni. A rögzítő-profil felső szélét tartósan rugalmas kitt kitöltéssel kell vízhatlanul lezárni.

## TÜZBIZTONSÁG

A **ROCKWOOL** hőszigetelő lemez egy nem éghető kőzetgyapot alapú lapostető hőszigetelő rendszer egyik eleme. A rendszer további alkotó elemei a **ROCKWOOL Rockfall** lejtésképző és korrekciós rendszer, a **ROCKWOOL attikaék** valamint a tűzvédelmi, illetve akusztikus **ROCKWOOL bordakitöltő** elemek.

A **ROCKWOOL** termékek alkalmazásának tűzvédelmi előnyei:

- tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthető;
- A1; s1; d0 tűzvédelmi osztály besorolás MSZ EN 13501-1 szerint, nem éghető, füstöt nem fejleszt, égve nem csepeg;
- 1000 °C feletti az olvadáspontja;
- képes elviselni a nagy technológiai hőmérsékleteket (pl. bitumen ragasztás);
- a térelhatároló funkcióval rendelkező szerkezetek esetén a szerkezet tűzvédelmi jellemzőjére kihatással lévő gyengítéseknel (pl. áttörések, átvezetések) a tűzállósági teljesítmény biztosítására;
- alkalmas szerkezettűzterjedési gátakon, tűzszakaszhatárokon történő alkalmazásra;
- képes megvédeni az épületszerkezeteket egy épülettűz során;
- Mivel az építmény bármely kockázati osztály besorolása (AK, NAK, KK, MK) esetén alkalmazható, nem korlátozza le a létesítmény későbbi fejlesztését, bővítését, funkcióváltását.

Tűzvédelmi szempontból az OTSZ és kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (pl. Tűzterjedés elleni védelem, Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői) előírásai az irányadók.

A lapostetők tűzzel szembeni ellenállását jelentősen csökkenti, ha kombináltan alkalmazunk éghető és nem éghető hőszigetelést. Ezért a ROCKWOOL Hungary Kft. nem vállal garanciát azokon a lapostetőkön, ahol, akárcsak a lejtésképzés is éghető hab alapanyagú hőszigetelésből készül.

Az épületek hosszú távú, komplex, korlátozások nélküli tűzvédelme kizárólag A1 tűzvédelmi osztályú besorolású hőszigeteléssel biztosítható. A nem éghető hőszigetelések egy későbbi felújítás és funkció váltás esetén is rugalmas lehetőséget biztosítanak a tervezők számára.

A közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik.

