

## **DM 10 marzo 2005**

### **Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.**

*(GU n. 73 del 30-3-2005)*

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

*Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;*

*Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*

*Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;*

*Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;*

*Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;*

*Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001;*

*Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;*

*Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;*

*Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;*

*Vista la circolare n. 18 MI.SA. del 3 agosto 1998 del Ministero dell'interno, concernente la procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti gia' omologati in un Paese dell'Unione europea in materia di reazione al fuoco, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;*

*Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, successivamente modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/632/CE del 26 agosto 2003;*

*Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/603/CE del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio», modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/605/CE del 26 settembre 2000 e dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/424/CE del 6 giugno 2003;*

*Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE del 17 gennaio 2003 concernente la determinazione delle classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata ed integrata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/593/CE del 7 agosto 2003;*

*Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;*

*Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, EN 13501-1, recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione non ancora trasposte nelle corrispondenti norme UNI;*

*Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577;*

*Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;*

*Considerata la necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i casi in cui è prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;*

*Decreta:*

#### **Art. 1. - Campo di applicazione e definizioni**

1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'art. 1 della direttiva 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

2. E' considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

3. I «materiali da costruzione» sono di seguito denominati «prodotti» e le opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono denominate «opere».

4. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di seguito denominati «specificazioni tecniche».

#### **Art. 2. - Classificazione di reazione al fuoco**

1. I prodotti vengono classificati in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco, stabilite nelle relative specificazioni tecniche ove esistenti, in conformità con quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A) al presente decreto, di cui alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e 2003/632/CE del 26 agosto 2003.

2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano le tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.

3. Nell'elenco riportato nell'allegato B) del presente decreto sono indicate le combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste nella norma EN 13501-1.

4. Nelle more dell'emanazione delle specificazioni tecniche di prodotto e per l'intero periodo di coesistenza con tali specificazioni, e' consentita la classificazione di reazione al fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 3. - Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova**

1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del presente decreto e' attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della Commissione dell'Unione europea.

2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.

#### **Art. 4. - Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco**

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della

marcatatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).

2. Per i prodotti muniti di marcatatura CE la classe di reazione al fuoco e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche.

3. Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini della marcatatura CE - in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza - l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e' subordinato all'omologazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche, ovvero alle certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. Il rilascio dell'atto di omologazione e degli atti connessi, cosi' come per gli altri prodotti regolamentati dal decreto del Ministro dell'interno, rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche. Al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego, nell'attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.

4. Per i prodotti di cui al precedente art. 3, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatatura CE - in assenza delle specificazioni tecniche - per l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi previsto dal presente articolo, non e' richiesta la omologazione di cui al comma precedente fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformita' del prodotto alle caratteristiche di cui agli elenchi dello stesso art. 3.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformita' alle norme vigenti.

Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il Ministro: Pisanu

**DM 25/10/2007**

**Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".**

*IL MINISTRO DELL'INTERNO*

*Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";*

*Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante "Classi di reazione al fuoco per i*

*prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio", in particolare il comma 2 dell'art. 2 e il comma 2 dell'art. 3;*

*Vista la decisione 2007/348/CE del 15 maggio 2007 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno;*

*Vista la decisione 2006/751/CE del 27 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che modifica la decisione 200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione;*

*Vista la decisione 2006/673/CE del 5 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso;*

*Vista la decisione 2006/213/CE del 6 marzo 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio;*

*Vista la decisione 2005/610/CE del 9 agosto 2005 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per taluni prodotti da costruzione;*

*Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati A e C del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005;*

*Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;*

*Decreta:*

**Art. 1.**

1. L'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, citato in premessa, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

**Art. 2.**

1. L'allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

*Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

*Roma, 25 ottobre 2007*

# ALLEGATO 1

## CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il sistema di classificazione di cui alle seguenti tabelle 1, 2 e 3.

I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di applicazione finale.

Se la classificazione basata sulle metodologie di prova e sui criteri elencati nelle suddette tabelle si rivela inadeguata, si possono definire uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di classificazione che preveda prove alternative.

### Simboli

(Le caratteristiche sono definite con riferimento all'appropriato metodo di prova)

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| $\Delta T$   | Aumento di temperatura            |
| $\Delta m$   | Perdita di massa                  |
| $t_f$        | Durata dell'incendio              |
| PCS          | Potenziale calorifico lordo       |
| FIGRA        | Tasso di incremento dell'incendio |
| $THR_{600s}$ | Rilascio totale di calore         |
| LFS          | Propagazione laterale del fuoco   |
| SMOGRA       | Tasso di incremento del fumo      |
| $TSP_{600s}$ | Produzione totale di fumo         |
| Fs           | Propagazione del fuoco            |

### Definizioni

«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente distribuiti, polimeri.

«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.

«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali.

«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area  $\geq 1,0 \text{ kg/m}^2$  e spessore  $\geq 1,0 \text{ mm}$  è considerato un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area  $< 1,0 \text{ kg/m}^2$  o spessore  $< 1,0 \text{ mm}$  è considerato un componente non sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcun componente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:

«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

## TABELLA 1

### CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI, DEI PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO, DEI CAVI ELETTRICI (\*)

| CLASSE | METODO(I) DI PROVA  | CRITERI DI CLASSIFICAZIONE  | CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA   |
|--------|---|---|--|
| A1     | EN ISO 1182 <sup>(1)</sup> ;<br>e                           | $\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$ ; e<br>$\Delta m \leq 50 \%$ e<br>$t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)   | –  |
|        | EN ISO 1716   | $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1(1)}$ ; e<br>$\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1(2)(2a)}$ ; e<br>$\text{PCS} \leq 1,4 \text{ MJ}\cdot\text{m}^{-2(3)}$ ; e<br>$\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1(4)}$ | –  |
| A2     | EN ISO 1182 <sup>(1)</sup> ;<br>o                           | $\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$ ; e<br>$\Delta m \leq 50 \%$ ; e<br>$t_f \leq 20\text{s}$   | –  |
|        | EN ISO 1716;<br>e   | $\text{PCS} \leq 3,0 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1(1)}$ ; e<br>$\text{PCS} \leq 4,0 \text{ MJ}\cdot\text{m}^{-2(2)}$<br>$\text{PCS} \leq 4,0 \text{ MJ}\cdot\text{m}^{-2(3)}$<br>$\text{PCS} \leq 3,0 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1(4)}$              | –  |
|        | EN 13823 (SBI)  | $\text{FIGRA} \leq 120 \text{ W}\cdot\text{s}^{-1}$ ; e<br>LFS < margine del campione; e<br>$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$  | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
| B      | EN 13823 (SBI);<br>e  | $\text{FIGRA} \leq 120 \text{ W}\cdot\text{s}^{-1}$ ; e<br>LFS < margine del campione; e<br>$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$  | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
|        | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> ;<br><i>Esposizione = 30s</i> | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 60s   |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| C | EN 13823 (SBI);<br>e  | FIGRA $\leq 250 \text{ W.s}^{-1}$ ; e<br>LFS < margine del campione; e<br>THR <sub>600s</sub> $\leq 15 \text{ MJ}$ | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
|   | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> :<br><i>Esposizione = 30s</i> | Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60s   |  |
| D | EN 13823 (SBI);<br>e  | FIGRA $\leq 750 \text{ W.s}^{-1}$  | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
|   | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> :<br><i>Esposizione = 30s</i> | Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60s   |  |
| E | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> :<br><i>Esposizione = 15s</i> | Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 20s   | Gocce/particelle ardenti <sup>(7)</sup>  |
| F | Reazione non determinata                                    |  |  |

(\*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(2a) Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un PCS  $\leq 2,0 \text{ MJ.m}^{-2}$ , purchè il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA  $\leq 20 \text{ W.s}^{-1}$ ; e LFS < margine del campione; e THR<sub>600s</sub>  $\leq 4,0 \text{ MJ}$ ; e s1; e d0.

(3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) s1 = SMOGRA  $\leq 30 \text{ m}^2.\text{s}^{-2}$  e TSP<sub>600s</sub>  $\leq 50 \text{ m}^2$ ; s2 = SMOGRA  $\leq 180 \text{ m}^2.\text{s}^{-2}$  e TSP<sub>600s</sub>  $\leq 200 \text{ m}^2$ ; s3 = non s1 o s2.

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2).

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

## TABELLA 2

### CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PAVIMENTI (\*)

| CLASSE           | METODO(I) DI PROVA  | CRITERI DI CLASSIFICAZIONE  | CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA          |
|------------------|---|---|-------------------------------------|
| A <sub>1FL</sub> | EN ISO 1182 <sup>(1)</sup> ;<br>e                           | $\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$ ; e<br>$\Delta m \leq 50 \%$ e<br>$t_f = 0$ (cioè incendio non continuo)  | –                                   |
|                  | EN ISO 1716   | $PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1(1)}$ ; e<br>$PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1(2)}$ ;<br>$PCS \leq 1,4 \text{ MJ.m}^{-2(3)}$ ;<br>$PCS \leq 2,0 \text{ MJ.kg}^{-1(4)}$ | –                                   |
| A <sub>2FL</sub> | EN ISO 1182 <sup>(1)</sup> ;<br>o                           | $\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$ ; e<br>$\Delta m \leq 50 \%$ ; e<br>$t_f \leq 20\text{s}$   | –                                   |
|                  | EN ISO 1716;<br>e   | $PCS \leq 3,0 \text{ MJ.kg}^{-1(1)}$ ; e<br>$PCS \leq 4,0 \text{ MJ.m}^{-2(2)}$<br>$PCS \leq 4,0 \text{ MJ.m}^{-2(3)}$<br>$PCS \leq 3,0 \text{ MJ.kg}^{-1(4)}$      | –                                   |
|                  | EN 9239-1 <sup>(5)</sup>                                    | Flusso critico <sup>(6)</sup> $\geq 8,0 \text{ kW.m}^{-2}$  | Produzione di fumo <sup>(7)</sup>   |
| B <sub>FL</sub>  | EN 9239-1 <sup>(5)</sup><br>e                               | Flusso critico <sup>(6)</sup> $\geq 8,0 \text{ kW.m}^{-2}$<br>$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi  | Produzione di fumo <sup>(7)</sup> ; |
|                  | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> ;<br><i>Esposizione = 15s</i> | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20s   |                                     |
| C <sub>FL</sub>  | EN 9239-1 <sup>(5)</sup><br>e                               | Flusso critico <sup>(6)</sup> $\geq 4,5 \text{ kW.m}^{-2}$  | Produzione di fumo <sup>(7)</sup>   |
|                  | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> ;<br><i>Esposizione = 15s</i> | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi  |                                     |
| D <sub>FL</sub>  | EN 9239-1 <sup>(5)</sup><br>e                               | Flusso critico <sup>(6)</sup> $\geq 3,0 \text{ kW.m}^{-2}$  | Produzione di fumo <sup>(7)</sup> ; |
|                  | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> ;<br><i>Esposizione = 15s</i> | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 secondi  |                                     |
| E <sub>FL</sub>  | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> ;<br><i>Esposizione = 15s</i> | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20s   |                                     |
| F <sub>FL</sub>  | Reazioni non determinate                                    |   |                                     |



- (\*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1
- (1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.
- (2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.
- (3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.
- (4) Per il prodotto nel suo insieme.
- (5) Durata della prova = 30 minuti.
- (6) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).
- (7)  $s1 = \text{Fumo} \leq 750 \text{ \%} \cdot \text{min}$ ;  $s2 = \text{non } s1$ .
- (8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

### TABELLA 3

**CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO (\*)**

| CLASSE          | METODO(I) DI PROVA  | CRITERI DI CLASSIFICAZIONE  | CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA   |
|-----------------|---|---|--|
| A1 <sub>L</sub> | EN ISO 1182 <sup>(1)</sup> ;<br>e                           | $\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$ ; e<br>$\Delta m \leq 50 \text{ \%}$ e<br>$t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)   | –  |
|                 | EN ISO 1716   | $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ <sup>(1)</sup> ; e<br>$\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ <sup>(2)</sup> ; e<br>$\text{PCS} \leq 1,4 \text{ MJ} \cdot \text{m}^{-2}$ <sup>(3)</sup> ; e<br>$\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ <sup>(4)</sup> | –  |
| A2 <sub>L</sub> | EN ISO 1182 <sup>(1)</sup> ;<br>o                           | $\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$ ; e<br>$\Delta m \leq 50 \text{ \%}$ ; e<br>$t_f \leq 20\text{s}$   | –  |
|                 | EN ISO 1716;<br>e   | $\text{PCS} \leq 3,0 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ <sup>(1)</sup> ; e<br>$\text{PCS} \leq 4,0 \text{ MJ} \cdot \text{m}^{-2}$ <sup>(2)</sup> ; e<br>$\text{PCS} \leq 4,0 \text{ MJ} \cdot \text{m}^{-2}$ <sup>(3)</sup> ; e<br>$\text{PCS} \leq 3,0 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ <sup>(4)</sup>  | –  |
|                 | EN 13823 (SBI)  | $\text{FIGRA} \leq 270 \text{ W} \cdot \text{s}^{-1}$ ; e<br>LFS < margine del campione; e<br>$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$  | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
| B <sub>L</sub>  | EN 13823 (SBI);<br>e  | $\text{FIGRA} \leq 270 \text{ W} \cdot \text{s}^{-1}$ ; e<br>LFS < margine del campione; e<br>$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$  | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
|                 | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> ;<br><i>Esposizione = 30s</i> | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 60s   |  |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| C <sub>L</sub> | EN 13823 (SBI);<br>e  | FIGRA $\leq 460 \text{ W}\cdot\text{s}^{-1}$ ; e<br>LFS < margine del campione; e<br>THR <sub>600s</sub> $\leq 15 \text{ MJ}$ | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
|                | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> :<br><i>Esposizione = 30s</i> | Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60s  |  |
| D <sub>L</sub> | EN 13823 (SBI);<br>e  | FIGRA $\leq 2100 \text{ W}\cdot\text{s}^{-1}$<br>THR <sub>600s</sub> $\leq 100 \text{ MJ}$                                    | Produzione di fumo <sup>(5)</sup> ; e<br>Gocce/particelle ardenti <sup>(6)</sup> |
|                | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> :<br><i>Esposizione = 30s</i> | Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60s  |  |
| E <sub>L</sub> | EN ISO 11925-2 <sup>(8)</sup> :<br><i>Esposizione = 15s</i> | Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 20s  | Gocce/particelle ardenti <sup>(7)</sup>  |
| F <sub>L</sub> | Reazione non determinata                                    |   |  |

(\*) Allo stato attuale non è ancora disponibile la revisione della norma EN 13501-1 che prevede le modalità di attribuzione della classe di reazione al fuoco per tali prodotti

(1) Per prodotti omogenei e componenti essenziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterna non sostanziale di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente interna non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) s1 = SMOGRA  $\leq 105\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$  e TSP<sub>600s</sub>  $\leq 250\text{m}^2$ ; s2 = SMOGRA  $\leq 580\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$  e TSP<sub>600s</sub>  $\leq 1600\text{m}^2$ ; s3 = non s1 o s2.

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in UNI EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2).

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

## TABELLA 4

### CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI CAVI ELETTRICI

| Classe           | Metodo/i di prova                                     | Criteri di classificazione   | Classificazione aggiuntiva   |
|------------------|---|--|--|
| A <sub>ca</sub>  | EN ISO 1716   | PCS 2,0 MJ/kg <sup>(1)</sup>   |  |
| B1 <sub>ca</sub> | FIPEC <sub>20</sub> Scen 2 <sup>(5)</sup><br><i>e</i> | FS 1,75 m <i>e</i><br>THR <sub>1 200s</sub> 10 MJ <i>e</i><br>Picco HRR 20 kW <i>e</i><br>FIGRA 120 Ws <sup>-1</sup> | Produzione di fumo <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup> e gocce/particelle ardenti <sup>(3)</sup> e acidità <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup> |
|                  | EN 60332-1-2  | H 425 mm   |  |
| B2 <sub>ca</sub> | FIPEC <sub>20</sub> Scen 1 <sup>(5)</sup><br><i>e</i> | FS 1,5 m <i>e</i><br>THR <sub>1 200s</sub> 15 MJ <i>e</i><br>Picco HRR 30 kW <i>e</i><br>FIGRA 150 Ws <sup>-1</sup>  | Produzione di fumo <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> e gocce/particelle ardenti <sup>(3)</sup> e acidità <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup> |
|                  | EN 60332-1-2  | H 425 mm   |  |
| C <sub>ca</sub>  | FIPEC <sub>20</sub> Scen 1 <sup>(5)</sup><br><i>e</i> | FS 2,0 m <i>e</i><br>THR <sub>1 200s</sub> 30 MJ <i>e</i><br>Picco HRR 60 kW <i>e</i><br>FIGRA 300 Ws <sup>-1</sup>  | Produzione di fumo <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> e gocce/particelle ardenti <sup>(3)</sup> e acidità <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup> |
|                  | EN 60332-1-2  | H 425 mm   |  |
| D <sub>ca</sub>  | FIPEC <sub>20</sub> Scen 1 <sup>(5)</sup><br><i>e</i> | THR <sub>1 200s</sub> 70 MJ <i>e</i><br>Picco HRR 400 kW <i>e</i><br>FIGRA 1 300 Ws <sup>-1</sup>                    | Produzione di fumo <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup> e gocce/particelle ardenti <sup>(3)</sup> e acidità <sup>(4)</sup> <sup>(8)</sup> |
|                  | EN 60332-1-2  | H 425 mm   |  |
| E <sub>ca</sub>  | EN 60332-1-2  | H 425 mm   |  |
| F <sub>ca</sub>  | Reazione non determinata                              |  |  |

<sup>(1)</sup> Per il prodotto nel suo insieme, tranne le parti metalliche, e per ogni componente esterno (ad esempio guaina) del prodotto.

<sup>(2)</sup> s1 = TSP<sub>1 200</sub> 50 m<sup>2</sup> e picco SPR 0,25 m<sup>2</sup>/s  
s1a = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 80 %  
s1b = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 60 % < 80 %  
s2 = TSP<sub>1 200</sub> 400 m<sup>2</sup> e picco SPR 1,5 m<sup>2</sup>/s  
s3 = non s1 o s2

<sup>(3)</sup> Per gli scenari FIPEC<sub>20</sub> 1 e 2: d0 = assenza di gocce/particelle ardenti entro 1 200 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti persistenti oltre i 10 s entro 1 200 s; d2 = non d0 o d1.

<sup>(4)</sup> EN 50267-2-3: a1 = conduttività < 2,5 µS/mm e pH > 4,3; a2 = conduttività < 10 µS/mm e pH > 4,3; a3 = non a1 o a2. Nessuna dichiarazione = resistenza non determinata.

<sup>(5)</sup> Flusso d'aria in entrata nella camera regolato a 8 000 ± 800 l/min.  
FIPEC<sub>20</sub> scenario 1 = prEN 50399-2-1 con montaggio e fissaggio come indicato oltre.  
FIPEC<sub>20</sub> scenario 2 = prEN 50399-2-2 con montaggio e fissaggio come indicato oltre.

<sup>(6)</sup> La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B1<sub>ca</sub> deve derivare dal test FIPEC<sub>20</sub> scenario 2.

<sup>(7)</sup> La classe di fumo dichiarata per le classi di cavi B2<sub>ca</sub>, C<sub>ca</sub>, D<sub>ca</sub> deve derivare dal test FIPEC<sub>20</sub> scenario 1.

<sup>(8)</sup> Misurazione delle caratteristiche di pericolosità dei gas che si sprigionano durante un incendio, i quali compromettono la capacità delle persone ad essi esposte di agire prontamente per mettersi in salvo, e non descrizione della tossicità di tali gas.

CONDIZIONI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO E DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE PER I CAVI ELETTRICI (DI CUI ALLA NOTA 5 DELLA TABELLA 4)

1. Condizioni di montaggio e fissaggio

1.1. Montaggio del campione di prova generale per le classi  $B1_{ca}$ ,  $B2_{ca}$ ,  $C_{ca}$  e  $D_{ca}$

Si montano cavi di lunghezza pari a 3,5 m, nella parte anteriore di una scala standard (EN 50266-1), in modo che la loro parte inferiore sia 20 cm al di sotto del bordo inferiore del bruciatore. I cavi devono risultare al centro della scala (nel senso della larghezza).

Ogni cavo o fascio di cavi da testare è attaccato separatamente a ciascun piolo della scala con un filo metallico (d'acciaio o di rame). Per i cavi elettrici di diametro pari o inferiore a 50 mm conviene utilizzare un filo di diametro da 0,5 a 1 mm, mentre per quelli di diametro superiore a 50 mm il diametro del filo misurerà da 1 a 1,5 mm.

Quando si montano i provini, il primo provino si colloca circa al centro della scala, aggiungendo quelli successivi da un lato e dall'altro, in modo che l'intera serie dei provini occupi all'incirca il centro della scala.

La distanza tra i cavi e il loro confezionamento in fasci sono illustrati oltre.

Ogni 25 cm nel senso dell'altezza si traccia una linea orizzontale per misurare la propagazione della fiamma in funzione del tempo. La prima linea (ovvero la linea zero) sarà alla stessa altezza del bruciatore.

I cavi sono montati come mostrato di seguito, a seconda della classificazione richiesta.

1.1.1. Classi  $B2_{ca}$ ,  $C_{ca}$  e  $D_{ca}$

La tecnica di montaggio dipende dal diametro del cavo elettrico, come indicato nella tabella 4.1.

**Tabella 4.1.**

**MONTAGGIO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DEL CAVO**

| Diametro del cavo        | Montaggio   |
|--------------------------|---|
| Superiore o pari a 20 mm | Distanza di 20 mm tra un cavo e l'altro   |
| Tra 5 e 20 mm            | Distanza tra un cavo e l'altro pari al diametro di un cavo  |
| Fino a 5 mm              | I cavi sono raggruppati in fasci di 10 mm di diametro. I fasci non sono intrecciati. La distanza tra un fascio e l'altro è di 10 mm |

I valori limite sono determinati arrotondando il diametro al millimetro più vicino, eccetto per i cavi di diametro inferiore ai 5 mm, per i quali non si procede a tale arrotondamento.

Le formule seguenti sono utilizzate per determinare il numero di pezzi di cavo per ogni prova.

1.1.1.1. Per cavi di diametro superiore o pari a 20 mm

Il numero di cavi ( $N$ ) si ricava da:

$$N = \text{int} \left( \frac{300 + 20}{d_c + 20} \right) \dots\dots\dots \text{equazione 1}$$

in cui:

$d_c$  è il diametro del cavo (in mm e arrotondato al millimetro più vicino)

funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).

1.1.1.2. Per cavi di diametro compreso tra 5 e 20 mm

Il numero di cavi ( $N$ ) si ricava da:

$$N = \text{int}_{2d_c} \left( \frac{300 + d_c}{2} \right) \dots\dots\dots \text{equazione 2}$$

in cui:

$d_c$  è il diametro del cavo (in mm e arrotondato)

funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).

1.1.1.3. Per cavi o fili di diametro inferiore o pari a 5 mm

Il numero di fasci di cavi di 10 mm di diametro ( $N_{bu}$ ) è ricavato da:

$$N_{bu} = \text{int}_{20} \left( \frac{300 + 20}{10} \right) = 15 \dots\dots\dots \text{equazione 3}$$

Occorre pertanto montare 15 fasci a 10 mm di distanza l'uno dall'altro.

Il numero di cavi in ogni fascio ( $n$ ) è:

$$n = \text{int}_{d_c} \left( \frac{100}{d_c} \right) \dots\dots\dots \text{equazione 4}$$

in cui:

$d_c$  è il diametro del cavo (in mm e non arrotondato).

Il numero di pezzi di cavo o di filo ( $CL$ ) per fili o cavi di diametro inferiore a 5 mm sarà quindi:

$$CL = n \times 15 \dots\dots\dots \text{equazione 5.}$$

1.1.1.4. Lunghezza totale del cavo per prova

La lunghezza totale  $L$  (espressa in m) per prova è:

$$L = n \times 15 \times 3,5 \text{ per}$$

$d_c \leq 5 \text{ mm}$  o

$$L = N \times 3,5 \text{ per } d_c > 5 \text{ mm} \dots\dots\dots \text{equazione 6.}$$

1.1.2. Classe B1<sub>ca</sub>

Nella parte posteriore della passerella portacavi è fissata una placca incombustibile di silicato di calcio, di  $870 \pm 50 \text{ kg/m}^3$  di densità e  $11 \pm 2 \text{ mm}$  di spessore. Tale placca può essere montata in due parti.

Per tutti gli altri aspetti, il montaggio dei cavi è identico a quello delle classi B2<sub>ca</sub>, C<sub>ca</sub> e D<sub>ca</sub>.

## 2. Definizioni dei parametri delle prove

**Tabella 4.2.**

### DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE FIPEC20 SCENARI 1 E 2

Tutti i parametri calcolati sono valutati per 20 minuti a partire dall'inizio della prova (accensione del bruciatore)

| Parametro              | Spiegazione  |
|------------------------|--|
| Inizio della prova     | Accensione del bruciatore  |
| Fine della prova       | 20 minuti dopo l'accensione del bruciatore (fine del periodo di calcolo dei parametri)   |
| $HRR_{sm30}$ , kW      | Media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore   |
| $SPR_{sm60}$ , $m^2/s$ | Media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo   |
| Picco HRR, kW          | Valore massimo di $HRR_{sm30}$ tra l'inizio e la fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione   |
| Picco SPR, $m^2/s$     | Valore massimo di $SPR_{sm60}$ tra l'inizio e la fine della prova  |
| $THR_{1200}$ , MJ      | Rilascio di calore totale ( $HRR_{sm30}$ ) dall'inizio alla fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione  |
| $TSP_{1200}$ , $m^2$   | Produzione di fumo totale ( $HRR_{sm60}$ ) dall'inizio alla fine della prova   |
| FIGRA, W/s             | Indice FIGRA ( <i>Fire Growth Rate</i> — tasso d'incremento dell'incendio) definito come il valore massimo del quoziente tra $HRR_{sm30}$ , senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: $HRR_{sm30} = 3$ kW e $THR = 0,4$ MJ |
| SMOGRA, $cm^2/s^2$     | Indice SMOGRA ( <i>SMOke Growth Rate</i> — tasso d'incremento del fumo) definito come il valore massimo del quoziente tra $SPR_{sm60}$ e il tempo, moltiplicato per 10 000. Valori limite: $SPR_{sm60} 0,1$ $m^2/s$ e $TSP = 6$ $m^2$                      |
| PCS                    | Potere calorifico superiore  |
| FS                     | Propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza)  |
| H                      | Propagazione della fiamma  |
| FIPEC                  | <i>Fire Performance of Electric Cables</i> (reazione all'azione dell'incendio dei cavi elettrici)»   |

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E A1FL DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE

#### *Nota generale*

Per essere considerati delle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1% del peso o del volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo).

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1% in peso o volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

| Materiale  | Osservazioni   |
|--|--|
| Argilla espansa  |  |
| Perlite espansa  |  |
| Vermiculite espansa  |  |
| Lana di roccia   |  |
| Vetro multicellulare   |  |
| Calcestruzzo   | Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso  |
| Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale) | Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati   |
| Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave  | Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati  |
| Fibrocemento   |  |
| Cemento  |  |
| Calce  |  |
| Loppa di altoforno/ceneri volanti  |  |
| Materiale  | Osservazioni   |
| Aggregato minerale   |  |
| Ferro, acciaio e acciaio inossidabile  | Non in forme finemente sminuzzate  |
| Rame e leghe di rame   | Non in forme finemente sminuzzate  |
| Zinco e leghe di zinco   | Non in forme finemente sminuzzate  |
| Alluminio e leghe di alluminio   | Non in forme finemente sminuzzate  |
| Piombo   | Non in forme finemente sminuzzate  |
| Gesso e malte a base di gesso  | Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio) |

|  |   |
|--|---|
| Malta con agenti leganti inorganici      | Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso   |
| Elementi in argilla                      | Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini) |
| Elementi in silicato di calcio           | Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti  |
| Prodotti in pietra naturale e in ardesia | Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o non (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)   |
| Elementi in gesso                        | Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti  |
| Mosaico alla palladiana                  | Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito   |
| Vetro                                    | Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato  |
| Vetroceramica                            | Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua  |
| Ceramica                                 | Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno   |



Sono di seguito riportati gli elenchi dei prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe di “reazione al fuoco” in relazione alle caratteristiche tecniche specificate.

### PANNELLI A BASE DI LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Prodotto  | Norma EN del prodotto | Condizione di utilizzo finale <sup>(6)</sup>  | Densità minima (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore minimo (mm) | Classe <sup>(7)</sup> (escluso pavimenti) | Classe <sup>(8)</sup> (pavimenti) |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| Pannello di particelle con legante a base di cemento <sup>(1)</sup> | EN 634-2              | Senza intercapedine d'aria dietro il pannello   | 1 000                               | 10                   | B-s1, d0                                  | B <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di fibre, dure <sup>(1)</sup>                              | EN 622-2              | Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno                                     | 900                                 | 6                    | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di fibre, dure <sup>(3)</sup>                              | EN 622-2              | Con intercapedine d'aria chiusa non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno          | 900                                 | 6                    | D-s2, d2                                  | —                                 |
| Pannello truciolare <sup>(1), (2), (5)</sup>                        | EN 312                | Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno                                     | 600                                 | 9                    | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di fibre, dure e semidure <sup>(1), (2), (5)</sup>         | EN 622-2<br>EN 622-3  |   |                                     |                      |   |                                   |
| MDF <sup>(1), (2), (5)</sup>  | EN 622-5              |   |                                     |                      |   |                                   |
| OSB <sup>(1), (2), (5)</sup>  | EN 300                |   |                                     |                      |   |                                   |
| Legno compensato <sup>(1), (2), (5)</sup>                           | EN 636                | --  | 400                                 | 9                    | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di legno massiccio <sup>(1), (2), (5)</sup>                | EN 13353              |   |                                     | 12                   |   |                                   |
| Pannello di particelle di lino <sup>(1), (2), (5)</sup>             | EN 15197              | --  | 450                                 | 15                   | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello truciolare <sup>(3), (5)</sup>                             | EN 312                | Con intercapedine d'aria chiusa o aperta non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno | 600                                 | 9                    | D-s2, d2                                  | —                                 |
| Pannello di fibre, dure e semidure <sup>(3), (5)</sup>              | EN 622-2<br>EN 622-3  |   |                                     |                      |   |                                   |
| MDF <sup>(3), (5)</sup>   | EN 622-5              |   |                                     |                      |   |                                   |
| OSB <sup>(3), (5)</sup>   | EN 300                |   |                                     |                      |   |                                   |
| Legno compensato <sup>(3), (5)</sup>                                | EN 636                | --  | 400                                 | 9                    | D-s2, d2                                  | —                                 |
| Pannello di legno massiccio <sup>(3), (5)</sup>                     | EN 13353              |   |                                     | 12                   |   |                                   |
| Pannello truciolare <sup>(4), (5)</sup>                             | EN 312                | Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno                                | 600                                 | 15                   | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di fibre, semi-dure <sup>(4), (5)</sup>                    | EN 622-3              |   |                                     |                      |   |                                   |
| MDF <sup>(4), (5)</sup>   | EN 622-5              |   |                                     |                      |   |                                   |
| OSB <sup>(4), (5)</sup>   | EN 300                |   |                                     |                      |   |                                   |
| Legno compensato <sup>(4), (5)</sup>                                | EN 636                | --  | 400                                 | 15                   | D-s2, d1                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di legno massiccio <sup>(4), (5)</sup>                     | EN 13353              |   |                                     |                      | D-s2, d0                                  |                                   |
| Pannello di particelle di lino <sup>(4), (5)</sup>                  | EN 15197              | --  | 450                                 | 15                   | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |

| Prodotto   | Norma EN del prodotto | Condizione di utilizzo finale <sup>(6)</sup>                       | Densità minima (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore minimo (mm) | Classe <sup>(7)</sup> (escluso pavimenti) | Classe <sup>(8)</sup> (pavimenti) |
|--|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| Pannello truciolare <sup>(4), (5)</sup>            | EN 312                | Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno | 600                                 | 18                   | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di fibre, semi- dure <sup>(4), (5)</sup>  | EN 622-3              |  |                                     |                      |   |                                   |
| MDF <sup>(4), (5)</sup>                            | EN 622-5              |  |                                     |                      |   |                                   |
| OSB <sup>(4), (5)</sup>                            | EN 300                |  |                                     |                      |   |                                   |
| Legno compensato <sup>(4), (5)</sup>               | EN 636                | --   | 400                                 | 18                   | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello di legno massiccio <sup>(4), (5)</sup>    | EN 13353              |  |                                     |                      |   |                                   |
| Pannello di particelle di lino <sup>(4), (5)</sup> | EN 15197              | --   | 450                                 | 18                   | D-s2, d0                                  | D <sub>fl</sub> -s1               |
| Pannello truciolare <sup>(5)</sup>                 | EN 312                | Tutte le condizioni  | 600                                 | 3                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |
| OSB <sup>(5)</sup>                                 | EN 300                |  |                                     |                      |   |                                   |
| MDF <sup>(5)</sup>                                 | EN 622-5              | --   | 400                                 | 3                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |
|  |                       |  | 250                                 | 9                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |
| Legno compensato <sup>(5)</sup>                    | EN 636                | --   | 400                                 | 3                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |
| Pannello di fibre, dure <sup>(5)</sup>             | EN 622-2              | --   | 900                                 | 3                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |
| Pannello di fibre, semi- dure <sup>(5)</sup>       | EN 622-3              | --   | 400                                 | 9                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |
| Pannello di fibre, soffici                         | EN 622-4              | --   | 250                                 | 9                    | E   | E <sub>fl</sub>                   |

<sup>(1)</sup> Montato con un'intercapedine d'aria direttamente contro la classe A1 o A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m<sup>3</sup> o almeno di classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Un substrato di materiale di isolamento in cellulosa appartenente almeno alla classe E può essere incluso qualora sia montato direttamente contro il pannello a base di legno, ma non nel caso dei pavimenti.

<sup>(3)</sup> Montato con un'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno di classe A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(4)</sup> Montato con un'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno della classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(5)</sup> I pannelli impiallacciati o rivestiti di fenolo e di melammina sono inclusi per la classe che esclude i pavimenti.

<sup>(6)</sup> Uno schermo anti-vapore con uno spessore che raggiunge 0,4 mm e una massa che raggiunge fino ai 200 g/m<sup>2</sup> può essere montato tra il pannello a base di legno e un substrato qualora non esistano intercapedini d'aria tra i due. <sup>(7)</sup> Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

<sup>(8)</sup> Classi di cui alla tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.»

## PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Pannello di cartongesso                                 | Spessore nominale del pannello (mm) | Nucleo in gesso              |                             | Grammatura della carta <sup>(1)</sup> (g/m <sup>2</sup> ) | Substrato  | Classe <sup>(2)</sup> (esclusi pavimenti) |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
|   |                                     | Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | Classe di reazione al fuoco |   |  |   |
| Conforme alla norma EN 520 (esclusi pannelli perforati) | 6,5 < 9,5                           | 800                          | A1                          | 220   | Qualsiasi prodotto a base di legno con densità 400 kg/m <sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0   | A2-s1, d0                                 |
|   |                                     |                              |                             | > 220 320   |  | B-s1, d0                                  |
|   | 9,5                                 | 600                          |                             | 220   | Qualsiasi prodotto a base di legno con densità 400 kg/m <sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0 o qualsiasi prodotto isolante almeno di classe E-D2 montato secondo il metodo 1 | A2-s1, d0                                 |
|   |                                     |                              |                             | > 220 320   |  | B-s1, d0                                  |

<sup>(1)</sup> Stabilito in base alla norma EN ISO 536 e con un contenuto in additivo organico non superiore al 5 %.<sup>(2)</sup> Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

*Nota:* Montaggio e fissaggio

I pannelli di cartongesso (di seguito "lastre di gesso") vanno montati e fissati con uno dei tre seguenti metodi.

*Metodo 1 — Fissaggio meccanico a una sottostruttura di sostegno*

La lastra di gesso, o (in caso di sistemi con più lastre) almeno la lastra più esterna, va fissata meccanicamente a una sottostruttura di metallo (costituita dai componenti di cui alla norma EN 14195) o a una sottostruttura di legno (conforme a EN 336 e a EN 1995-1-1).

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno una sola direzione, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 50 volte lo spessore delle lastre di gesso.

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno due direzioni, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 100 volte lo spessore delle lastre di gesso.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi, penetranti per tutto lo spessore delle lastre di gesso fino alla sottostruttura in punti distanti non più di 300 mm misurati sulla lunghezza di ogni elemento portante.

Dietro la lastra di gesso può essere lasciato uno spazio vuoto o essere applicato un prodotto isolante. Il substrato può essere:

a) qualsiasi prodotto a base di legno di densità 400 kg/m<sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di lastre di gesso di 6,5 mm e < 9,5 mm di spessore nominale e 800 kg/m<sup>3</sup> di densità centrale; o

b) qualsiasi prodotto a base di legno di densità 400 kg/m<sup>3</sup> o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di lastre gesso di 9,5 mm di spessore nominale e 600 kg/m<sup>3</sup> di densità centrale; o

c) qualsiasi materiale isolante almeno della classe E-d2, in caso di lastre di gesso di 9,5 mm di spessore nominale e 600 kg/m<sup>3</sup> di densità centrale. Le giunture tra lastre di gesso adiacenti avranno una larghezza di 4 mm. Ciò vale per qualsiasi giuntura indipendentemente dal fatto che sia sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e indipendentemente dal fatto che sia o no riempita di materiale per giunture.

Nei casi a) e b) ogni giuntura tra lastre di gesso adiacenti, non sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e di larghezza > 1 mm, va interamente riempita di materiale per giunture, come specificato dalla norma EN 13963 (le altre giunture possono non essere riempite).

Nel caso c) tutte le giunture tra lastre di gesso adiacenti vanno interamente riempite di materiale per giunture come specificato dalla norma EN 13963.

*Metodo 2 — Fissaggio meccanico a un substrato solido a base di legno*

Le lastre di gesso vanno meccanicamente fissate a un substrato solido a base di legno di densità 400 kg/m<sup>3</sup>. Non va lasciata alcuna cavità tra i pannelli di gesso e il substrato.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi. La distanza tra i punti di fissaggio meccanici va fissata secondo le regole valide per il metodo 1.

Le giunture tra le lastre di gesso adiacenti saranno di larghezza 4 mm e possono non essere riempite.

*Metodo 3 — Fissaggio o adesione meccanica a un substrato solido (sistema di rivestimento a secco)*

Le lastre di gesso verranno fissate direttamente a un substrato solido la cui classe di reazione al fuoco sia almeno A2-s1, d0.

Le lastre di gesso possono essere fissate con viti o chiodi che, attraversato lo spessore della lastra, si fissino o aderiscano al substrato solido mediante un collante adesivo a base di gesso come specificato dalla norma EN 14496.

I punti di applicazione di viti, chiodi e adesivo vanno comunque posti lungo assi verticali e orizzontali a una distanza non superiore a 600 mm.

Le giunture tra lastre di gesso adiacenti possono non essere riempite.»

---

## PANNELLI DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Pannelli decorativi laminati ad alta pressione <sup>(1)</sup>     | Descrizione dettagliata del prodotto  | Peso specifico (kg/m <sup>3</sup> )   | Spessore totale minimo (mm)  | Classe <sup>(2)</sup> (esclusi i materiali da pavimentazione) |
|---|---|---|--|---|
| Pannelli compatti HPL non-FR interni <sup>(3)</sup>               | HPL compatto conforme a EN 438-4 tipo CGS   | 1350  | 6  | D-s2, d0  |
| Pannelli HPL non-FR interni con substrato di legno <sup>(3)</sup> | Pannelli HPL non-FR interni conformi alla norma EN 438-3, fissati con adesivo ad entrambi i lati di un'anima di legno non-FR dello spessore minimo di 12 mm in conformità alla norma EN 13986, utilizzando PVA o un adesivo termoindurente, applicazione di 60-120 g/m <sup>2</sup> | Peso specifico minimo dell'anima di legno: 600<br>Peso specifico minimo HPL: 1350 | Anima di legno di 12 mm con HPL ≥0,5 mm collegata ad entrambi i lati | D-s2, d0  |

<sup>(1)</sup> Fissati direttamente (vale a dire, senza intercapedine) ad un materiale con una reazione al fuoco A2-s1, d0 o superiore ed un peso specifico minimo di 600 kg/m<sup>3</sup>; oppure montato su un supporto rinforzato con legno o metallo, con un'intercapedine non ventilata (vale a dire, aperta solo sul lato superiore) di almeno 30 mm, con la cavità formata in modo tale da avere una reazione al fuoco della classe A2-s1, d0 o superiore.

<sup>(2)</sup> Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

<sup>(3)</sup> Conformemente alla norma europea EN 438-7.

## PRODOTTI DI LEGNO DA COSTRUZIONE<sup>(1)</sup> - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

|                      | Descrizione dettagliata del prodotto  | Peso specifico medio minimo <sup>(3)</sup> (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore totale minimo (mm) | Classe <sup>(2)</sup> (esclusi i materiali da pavimentazione) |
|----------------------|---|---|-----------------------------|---|
| Legno da costruzione | Legno da costruzione spianato in modo visuale o meccanico con sezioni trasversali rettangolari foggiate segando, piallando o con altri metodi o con sezioni trasversali rotonde | 350   | 22                          | D-s2, d0  |

<sup>(1)</sup> Valido per tutti i prodotti oggetto di norme armonizzate.

<sup>(2)</sup> Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione 2000/147/CE.

<sup>(3)</sup> Conformemente alla norma EN 13238.

## LEGNO LAMELLARE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Materiale                 | Descrizione del prodotto                                   | Densità media minima <sup>(2)</sup> (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore globale minimo (mm) | Classe <sup>(3)</sup> |
|---------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|
| Legno lamellare incollato | Prodotti di legno lamellare incollato conformi a EN 14080. | 380  | 40                           | D-s2, d0              |

<sup>(1)</sup> Si applica a tutte le specie e colle contemplate dalla norma di prodotto.

<sup>(2)</sup> Condizionati secondo la norma EN 13238.

<sup>(3)</sup> Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

## RIVESTIMENTI LAMINATI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Tipo di rivestimento per pavimentazione <sup>(1)</sup> | Descrizione del prodotto   | Densità minima (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore globale minimo (mm) | Classe <sup>(2)</sup> |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Rivestimenti laminati per pavimentazioni               | Rivestimenti laminati per pavimentazioni fabbricati a norma EN 13329:2000. | 800                                 | 6,5                          | E <sub>FL</sub>       |

<sup>(1)</sup> Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

## RIVESTIMENTI RESILIENTI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Tipo di rivestimento per pavimentazione <sup>(1)</sup>   | Norma EN | Massa minima (g/m <sup>2</sup> ) | Massa massima (g/m <sup>2</sup> ) | Spessore globale minimo (mm) | Classe <sup>(2)</sup> pavimentazione |
|--|----------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Linoleum liscio e decorato   | EN 548   | 2 300                            | 4 900                             | 2                            | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a base di policloruro di vinile         | EN 649   | 2 300                            | 3 900                             | 1,5                          | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con strato di schiuma          | EN 651   | 1 700                            | 5 400                             | 2                            | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con supporto a base di sughero | EN 652   | 3 400                            | 3 700                             | 3,2                          | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso (cushioned)            | EN 653   | 1 000                            | 2 800                             | 1,1                          | E <sub>FL</sub>                      |
| Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile   | EN 654   | 4 200                            | 5 000                             | 2                            | E <sub>FL</sub>                      |
| Linoleum su supporto di agglomerati compositi di sughero                                       | EN 687   | 2 900                            | 5 300                             | 2,5                          | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni | EN 1816  | 3 400                            | 4 300                             | 4                            | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei per pavimentazioni                         | EN 1817  | 3 000                            | 6 000                             | 1,8                          | E <sub>FL</sub>                      |
| Rivestimenti di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei per pavimentazioni                    | EN 12199 | 4 600                            | 6 700                             | 2,5                          | E <sub>FL</sub>                      |

<sup>(1)</sup> Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

## RIVESTIMENTI TESSILI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Tipo di rivestimento per pavimentazione <sup>(1)</sup>  | Norma EN | Classe <sup>(2)</sup><br>pavimentazione |
|---|----------|---|
| Moquette e piastrelle di moquette non flame-retardant realizzate a macchina <sup>(3)</sup>                | EN 1307  | E <sub>FL</sub>                         |
| Rivestimenti tessili per pavimentazioni non flame-retardant, realizzate ad ago, senza pelo <sup>(3)</sup> | EN 1470  | E <sub>FL</sub>                         |
| Rivestimenti tessili per pavimentazioni non flame-retardant, realizzate ad ago, con pelo, <sup>(3)</sup>  | EN 13297 | E <sub>FL</sub>                         |

<sup>(1)</sup> Rivestimento per pavimentazioni incollato o appoggiato sopra un substrato di classe A2-s1, d0.

<sup>(2)</sup> Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

<sup>(3)</sup> Rivestimenti per pavimentazioni con una massa totale massima di 4 800 g/m<sup>2</sup>, uno spessore minimo del pelo di 1,8 mm (ISO 1766)e:  
 una superficie di 100 % lana;  
 una superficie di 80 % lana — 20 % poliammide;  
 una superficie di 80 % lana — 20 % poliammide/poliestere;  
 una superficie di 100 % poliammide;  
 una superficie di 100 % polipropilene e se con supporto di schiuma in polibutadiene-stirene (SBR) una massa totale > 780 g/m<sup>2</sup>. Sono esclusi tutti i tappeti di polipropilene con supporti in altre schiume.

## PAVIMENTAZIONI IN LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Materiali <sup>(1), (7)</sup>             | Descrizione del prodotto <sup>(4)</sup>  | Densità media minima <sup>(5)</sup> (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore totale minimo (mm) | Condizione di uso finale                     | Classe <sup>(3)</sup><br>di pavimentazione |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| Pavimenti e parquet in legno              | Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura   | Faggio: 680<br>Quercia: 650                              | 8                           | Incollati al substrato <sup>(6)</sup>        | C <sub>fl</sub> - s1                       |
|   | Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura                                  | Faggio: 680<br>Quercia: 650<br>Abete rosso: 450          | 20                          | Con o senza intercapedine d'aria sottostante |  |
|   | Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra                                   |  | 390                         | 8  | Senza intercapedine d'aria sottostante     |
| 20  |  |  |                             | Con o senza intercapedine d'aria sottostante |  |
| Parquet in legno                          | Parquet multistrati con uno strato superiore in quercia dello spessore di almeno 5 mm con verniciatura | 650<br>(strato superiore)                                | 10                          | Incollati al substrato <sup>(6)</sup>        | C <sub>fl</sub> - s1                       |
|   |  |  | 14 <sup>(2)</sup>           | Con o senza intercapedine d'aria sottostante |  |
|   | Parquet multistrati con verniciatura, non specificati sopra  | 500  | 8                           | Incollati al substrato                       | D <sub>fl</sub> - s1                       |
|   |  |  | 10                          | Senza intercapedine d'aria sottostante       |  |
| 14 <sup>(2)</sup>                         | Con o senza intercapedine d'aria sottostante   |  |                             |  |  |
| Rivestimenti per pavimenti impiallacciati | Rivestimenti per pavimenti impiallacciati con verniciatura   | 800  | 6 <sup>(2)</sup>            | Senza intercapedine d'aria sottostante       | D <sub>fl</sub> - s1                       |

<sup>(1)</sup> Montati in conformità alla norma EN ISO 9239-1, su un sottostrato almeno della classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m<sup>3</sup> o con un'intercapedine d'aria sottostante.

<sup>(2)</sup> Uno strato intermedio almeno della classe E e con uno spessore massimo di 3 mm può essere incluso nei lavori senza intercapedine d'aria, per

prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o più e per rivestimenti per pavimenti impiallacciati.

(3) Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(4) Tipo e quantità di verniciatura compresa: acrilico, poliuretano o sapone, 50-100 g/m<sup>2</sup>, e olio, 20-60 g/m<sup>2</sup>.

(5) Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH 23 °C). (6) Substrato almeno della classe A2 - s1, d0.

(7) Si applica anche ai gradini di scale.

## PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

| Materiali <sup>(1)</sup>                  | Descrizione del prodotto <sup>(5)</sup>  | Densità media minima <sup>(6)</sup> (kg/m <sup>3</sup> ) | Spessore minimo, totale/minimo <sup>(7)</sup> (mm) | Condizione di uso finale <sup>(4)</sup>                                 | Classe <sup>(3)</sup> |
|---|--|--|--|---|-----------------------|
| Pannelli e rivestimenti <sup>(1)</sup>    | Elementi in legno con o senza incastro maschio/ femmina con o senza superficie profilata | 390  | 9/6  | Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria chiuso posteriore | D-s2, d2              |
|   |  |  | 12/8   |   | D-s2, d0              |
| Pannelli e rivestimenti <sup>(2)</sup>    | Elementi in legno con o senza incastro maschio/ femmina con o senza superficie profilata | 390  | 9/6  | Con intercapedine d'aria aperta 20 mm posteriore                        | D-s2, d0              |
|   |  |  | 18/12  | Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria aperta posteriore |                       |
| Elementi di legno a nastro <sup>(8)</sup> | Elementi in legno montati su una struttura di supporto <sup>(9)</sup>                    | 390  | 18   | Circondati da aria aperta su tutti i lati <sup>(10)</sup>               | D-s2, d0              |

(1) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un'intercapedine chiusa o riempita con un substrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m<sup>3</sup> o riempita con un substrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è progettato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

(2) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d'aria posteriore. Il prodotto in legno è progettato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

(3) Classe indicata nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(4) Un'intercapedine d'aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un'intercapedine d'aria chiusa la impedisce. Il substrato dietro l'intercapedine d'aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/ m<sup>3</sup>. Dietro l'intercapedine d'aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il substrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.

(5) I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina.

(6) Condizionamento in conformità della norma EN 13238.

(7) Come illustrato nella figura sottostante. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all'interfaccia dei giunti.

(8) Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d'aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.

(9) Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, vedi figura b sotto.

(10) Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall'elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto)

devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 300 mm almeno da elementi della classe D-s2, d0.

(11) Si applica anche alle scale.



Figura a

Profili per rivestimenti e pannelli in legno massiccio


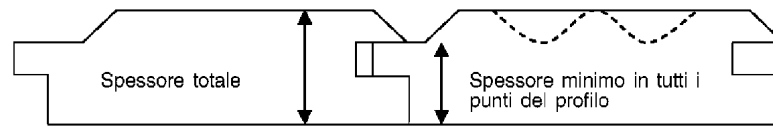


Figura b

Superficie esposta massima dell'elemento di legno a nastro  $2n(t + w) + a$  1,10

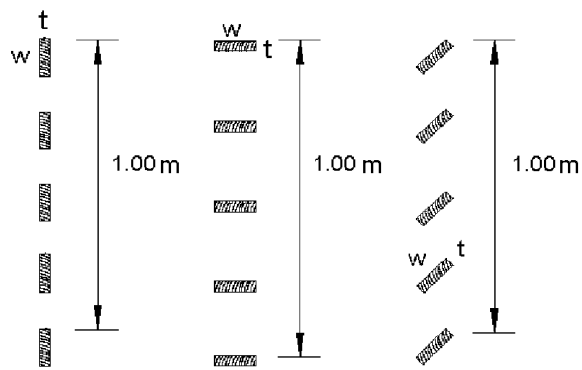

$n$  = numero di elementi in legno per metro

$t$  = spessore di ciascun elemento in legno, in metri

$w$  = larghezza di ciascun elemento in legno, in metri

$a$  = superficie esposta della struttura di supporto in legno (eventuale), in  $m^2$ , per  $m^2$  dell'elemento nastro di legno