


2.3.2. Vėdinamas plokščias stogas lengvų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (viršutiniam sluoksniui naudojant 25 mm apkrovas laikančias plokštes)

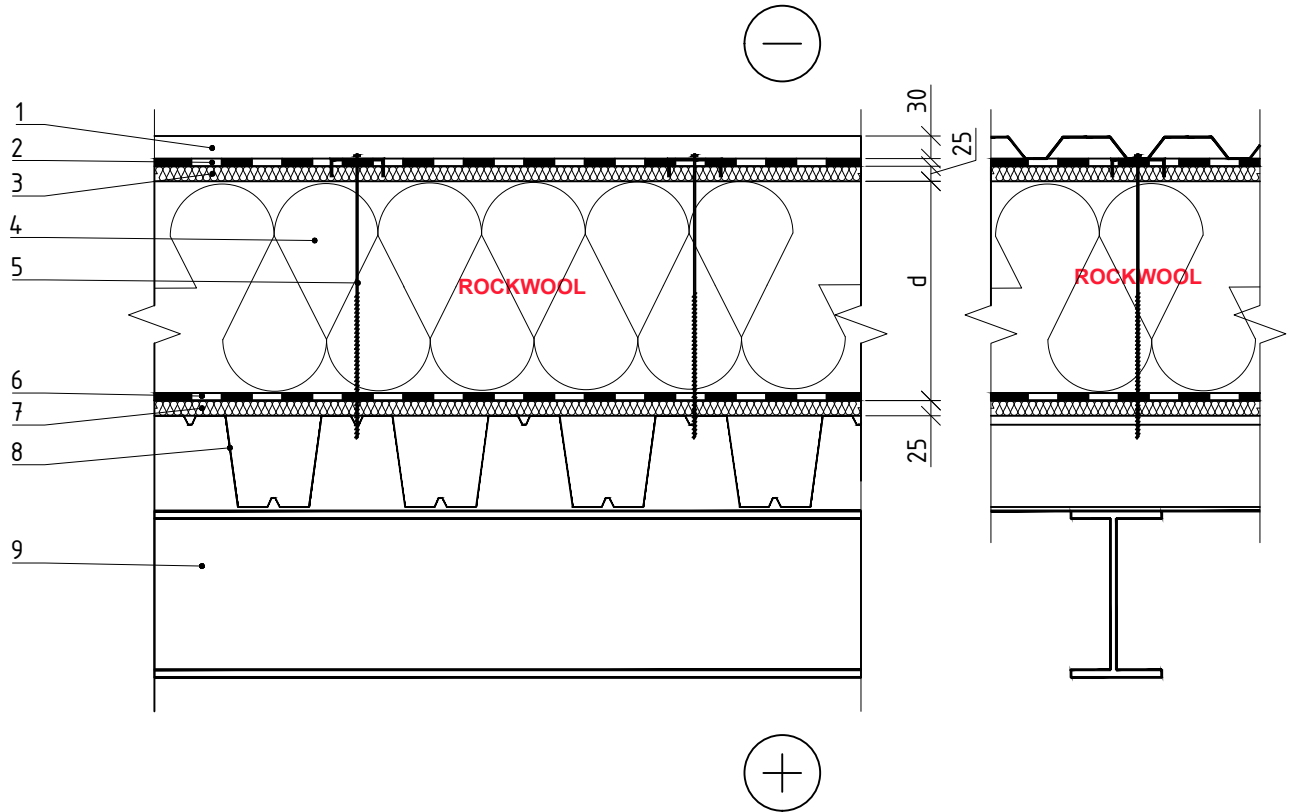

PASTABA: metalinės smeigės vertinamos pagal LST EN ISO 6946 reikalavimus. Naudojamos cinkuoto plieno smeigės 6 vnt/m².

1 Stogo dangą (profiluotos skardos lakštas)

2 Vėjo izoliacija

3 Termoizoliacija - 0.038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 80, d=25 mm

4 Termoizoliacija - 0.036 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 30E

5 Metalinė smeigė - Cinkuotas plienas

6 Garo izoliacija

7 Termoizoliacija - 0.038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 80, d=25 mm

8 Denginio konstrukcija (profiluotos skardos paklotas)

9 Sija

2.3.2. Vėdinamas plokščias stogas lengvų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (viršutiniam sluoksniui naudojant 25 mm apkrovas laikančias plokštes)

Pramoninio pastato minimalus stogo termoizoliacijos sluoksnio storis

Laikančioji stogo konstrukcija	B klasė	A klasė	A+ klasė	A++ klasė
	U=0,22 W/(m ² ·K)	U=0,19 W/(m ² ·K)	U=0,17 W/(m ² ·K)	U=0,15 W/(m ² ·K)
	Šilumos izoliacijos ROOFROCK 30E storis			
Profiliuotos skardos paklotas	130 mm	170 mm	190 mm	230 mm