


GG.1.1.3. Šildomas grindys ant grunto virš pavojingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos (su parketo, parketlentčių danga)

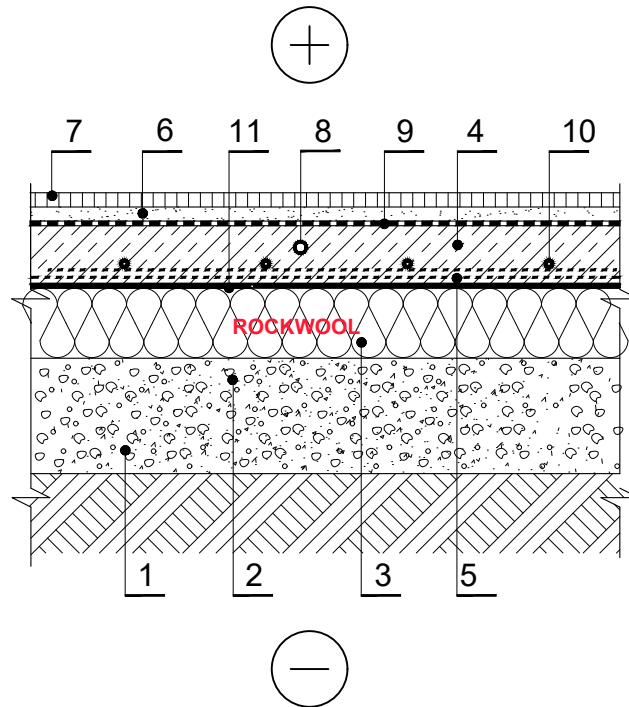

PASTABOS: Drenuojantis sluoksnis turi būti mažiausiai 150 mm storio.

Išlyginamasis sluoksnis mažiausiai 50 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm).

1 Sutankintas gruntas 1700 kg/m³

6 Kliju sluoksnis arba paklotas

2 Drenuojantis smėlio-žvyro sluoksnis 1700 kg/m³

7 Grindų danga (parketas / parketlentės)

3 Termoizoliacija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK SUPER

8 Sensorius

4 Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m³

9 Paviršiaus gruntas

5 Armavimo tinklelis

10 Šildymo kabelis

11 Skiriamasis sluoksnis