


GTP.1.3.3. Grindys ant gelžbetoninio tarpaukštinio perdenginio

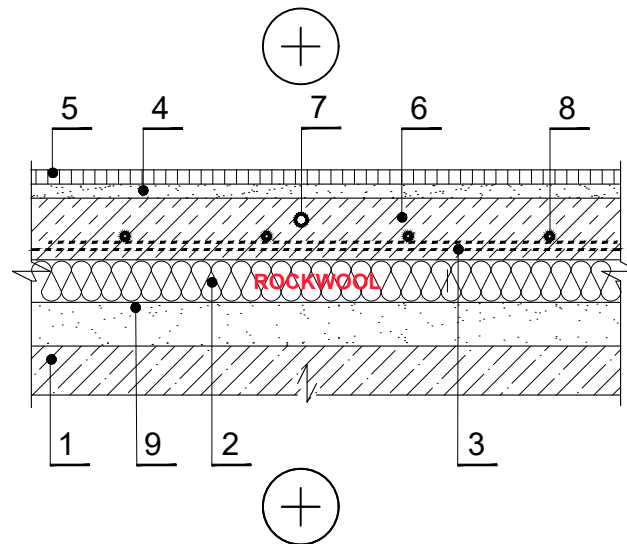

PASTABOS: Armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos storis 4 mm.
Apsauginio tinklelio akutė 100 x100 mm, vielos storis 4 mm.

1	Perdenginio plokštė	6	Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m ³
2	Termoizoliacija - 0,035 / 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK SUPER / STEPROCK PLUS	7	Sensorius
3	Armavimo tinklelis	8	Šildymo kabelis ar vamzdelis
4	Klijų sluoksnis	9	Birių medžiagų (smėlio) sluoksnis
5	Grindų danga (plytelės)		