


GTP.1.3.4. Grindys ant gelžbetoninių tarpaukštinio perdenginio plokščių ("plūdriosios" grindys)

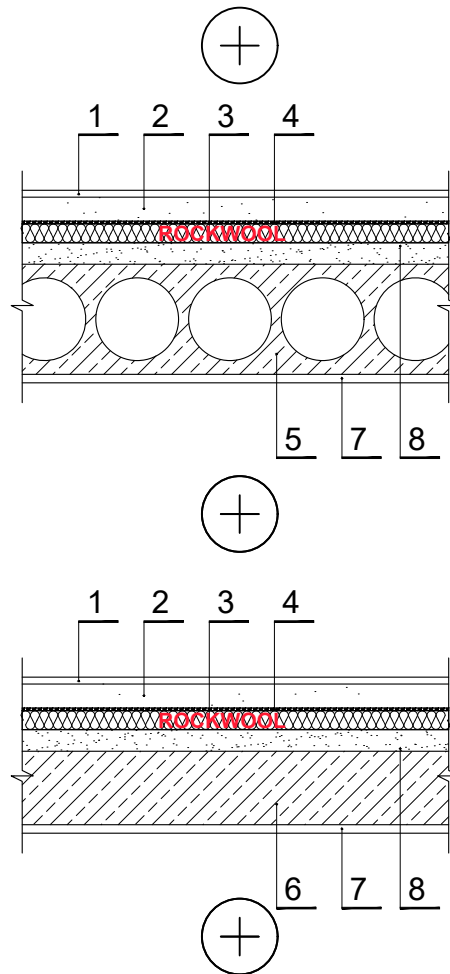

PASTABOS: Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Išlyginamasis sluoksnis mažiausiai 50 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm).

1	Grindų danga	6	Monolitinė gelžbetonio perdanga – armuotas betonas 2400 kg/m ³
2	Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m ³	7	Apdaila
3	Termoizoliacija – 0,036 W/mK ROCKWOOL STEPROCK PLUS	8	Birių medžiagų (smėlio) sluoksnis
4	Skiriamasis sluoksnis		
5	Kiaurymėtų gelžbetoninių plokščių perdanga		