


IVS.5.3.14. Sienos šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose (naudojant dvitankes plokštes tarp karkaso konsolių ir T tipo profilių) kai langas prie angokraščio

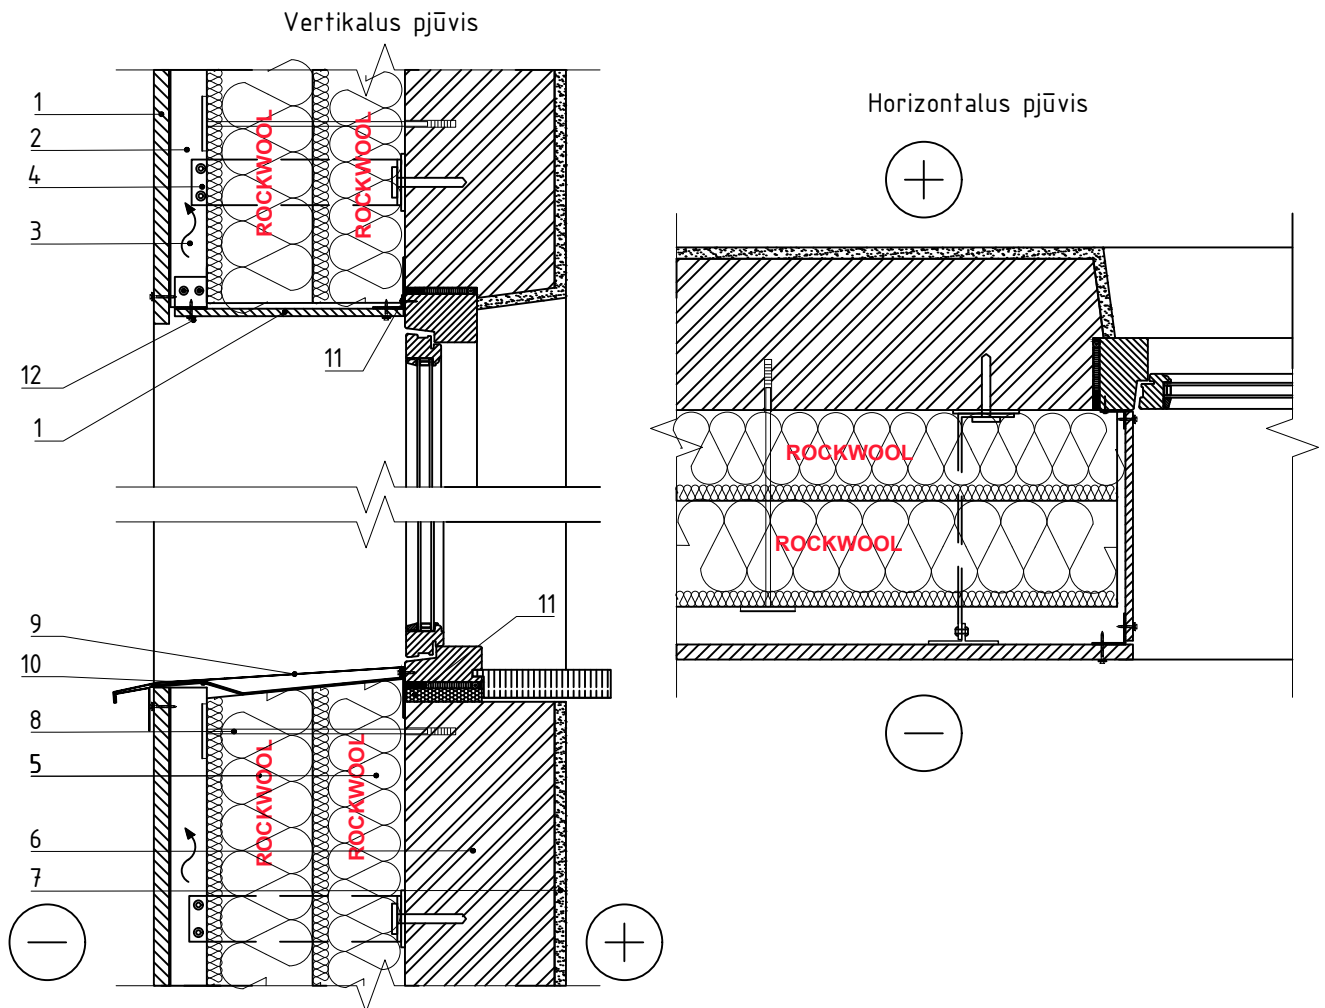

PASTABOS: Sienų konstrukcijas žiūrėti IVS.5.3.X.

1 Fasado apdailos plokštės

2 Profilis apdailos tvirtinimui

3 Vėdinamas oro tarpas

4 Tvirtinimo elementai

5 Termoizoliacija – 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER

6 Laikančioji sienos konstrukcija

7 Vidaus apdaila

8 Smeigė tvirtinimui

9 Palangės apskardinimas

10 Palangės laikiklis

11 Lango sandarinimas

12 Tvirtinimo varžtas / kniedė