


IVS.5.3.11. Sienos išorinio ir vidinio kampų šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose (vėjo izoliacijai naudojant 30 mm plokštes) tarp karkaso konsolių ir T tipo profilių

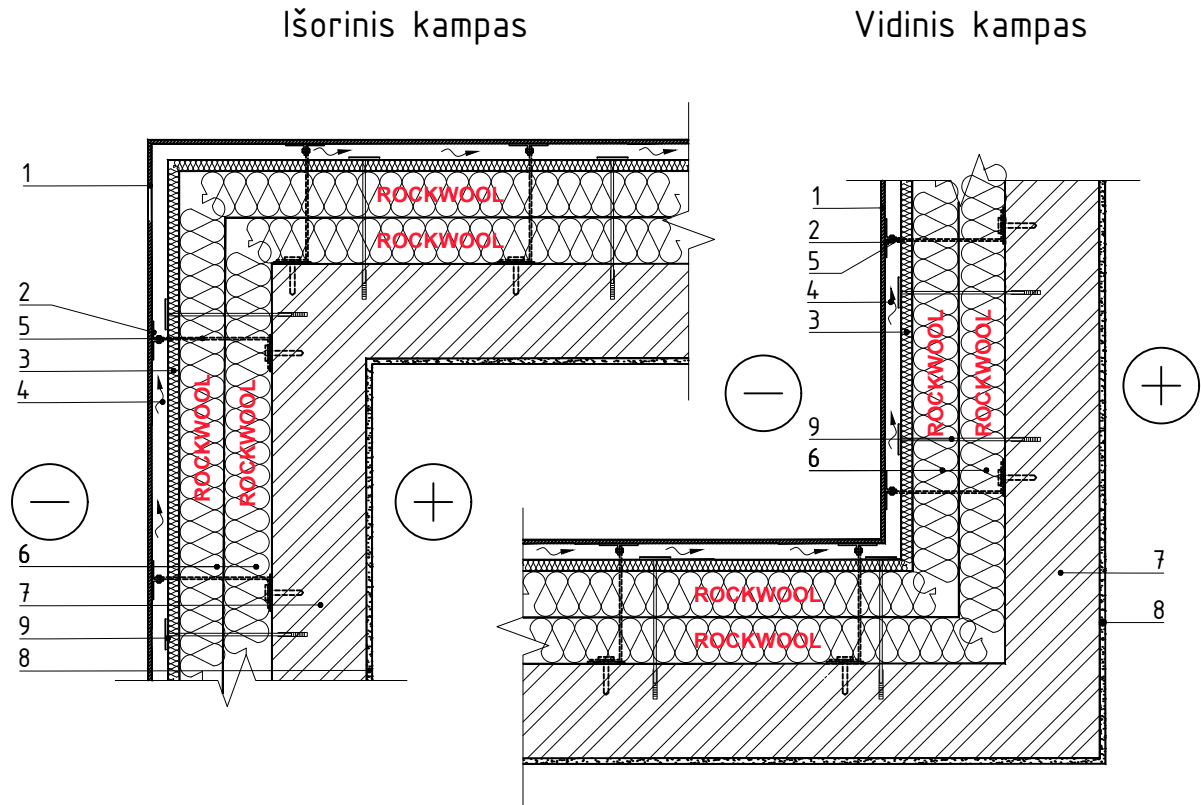

1 Fasado apdailos plokštės

2 Profilis apdailos tvirtinimui

3 Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

4 Vėdinamas oro tarpas

5 Tvirtinimo elementai

6 Termoizoliacija - 0,035 W/mK SUPERROCK / 0.034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0.033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

7 Laikančioji sienos konstrukcija

8 Vidaus apdaila

9 Smeigė tvirtinimui