


PRS.2.1.4. Cokolio šiltinimas iš išorės (virš pavoingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos)

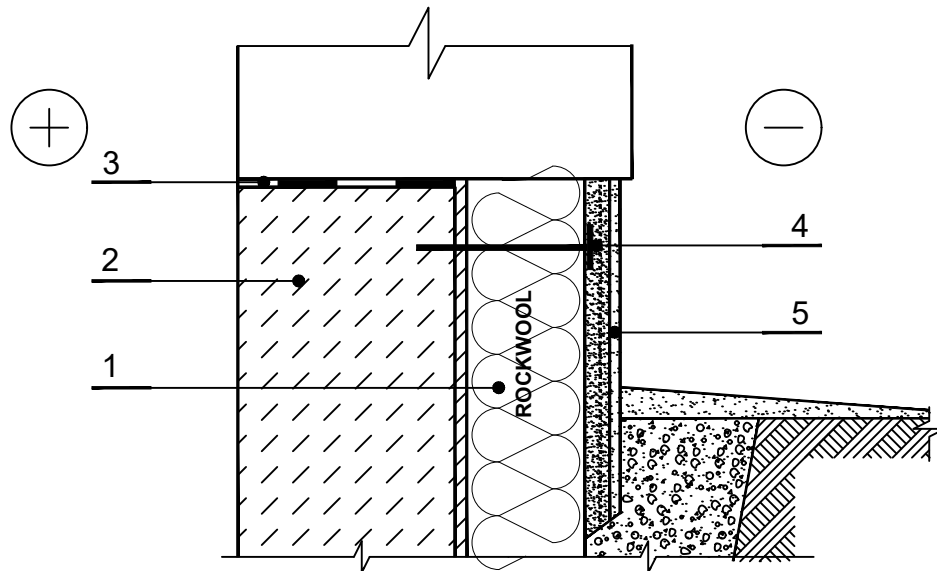

PASTABOS: Sienų konstrukcijas žiūrėti TMS.3.2.X. Tinko apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Termoizoliacija - 0,036 / 0,035 / 0,037 W/mK,
1 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK S

2 Cokolinė sienos dalis

3 Hidroizoliacija

4 Smeigė

5 Tinko apdaila
