


PS.6.6.3. Apželdintas sutapdintas stogas

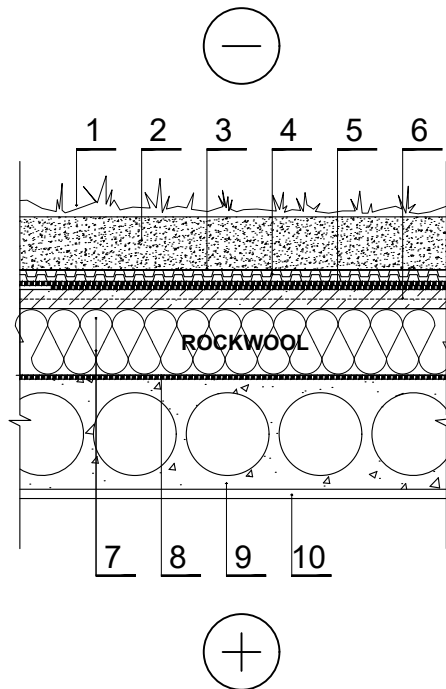

PASTABOS: Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes HARDROCK MAX klojant vienu sluoksniu arba keliais sluoksniais.

1 Žolė

6 Armuotas betonas 2400 kg/m³

2 Dirvožemis

7 Termoizoliacija - 0,040 W/mK, ROCKWOOL HARDROCK MAX

3 Filtruojantis audinys

8 Garo izoliacija

4 Membrana

9 Gelžbetoninė perdenginio plokštė

5 Dvigumas hidroizoliacijos sluoksnis

10 Vidaus apdaila