


PS.7.5.2. Nevėdinamas plokščias stogas ant skardos pakloto (ventiliacinio kaminėlio įrengimas)

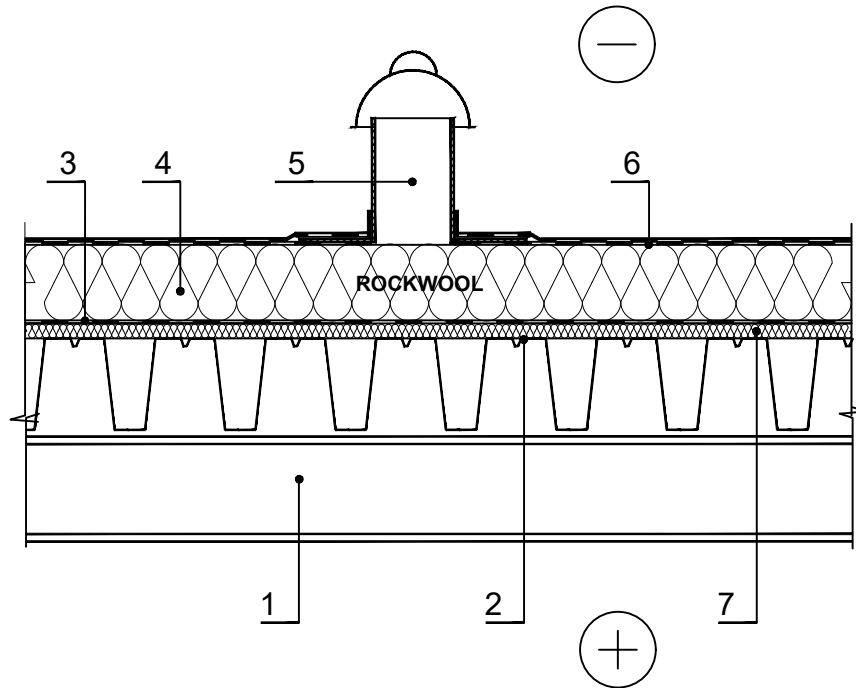

PASTABOS: Plokščių stogu termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), o viršutiniam sluoksniui (50 mm HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba 25 mm ROOFROCK 80).

1 Sija

2 Perdenginio konstrukcija (profiluota skarda)

3 Garo izoliacija

4 Termoizoliacija - 0,040 W/mK HARDROCK MAX /
0,038 W/mK ROOFROCK 50 / 0,038 W/mK
MONROCK MAX E / 0,038 W/mK ROOFROCK 80 /
0,036 W/mK ROOFROCK 30 E

5 Ventiliacijos kaminėlis

6 Stogo hidroizoliacinė danga

7 Termoizoliacija - 0,038 W/mK, ROCKWOOL
ROOFROCK 80