


PS.7.5.1. Nevėdinamas plokščias stogas ant gelžbetoninės perdangos (ventiliacinio kaminėlio įrengimas)

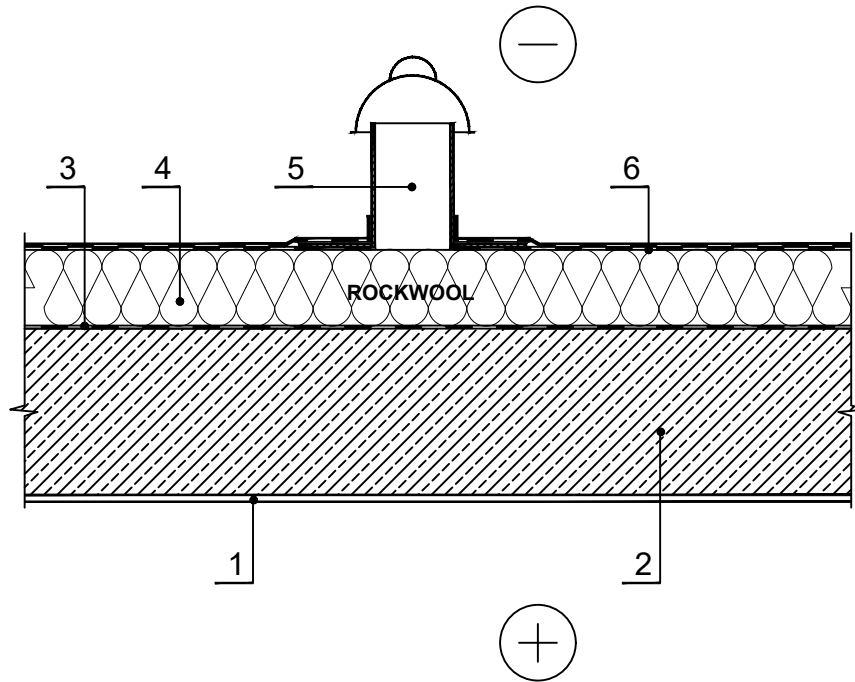

PASTABOS: Plokščių stogu termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), o viršutiniam sluoksniui (50 mm HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba 25 mm ROOFROCK 80).

1 Vidaus apdaila

2 Gelžbetoninė perdenginio plokštė

3 Garo izoliacija

4 Termoizoliacija - 0,040 W/mK HARDROCK MAX /  
0,038 W/mK ROOFROCK 50 / 0,038 W/mK  
MONROCK MAX E / 0,038 W/mK ROOFROCK 80 /  
0,036 W/mK ROOFROCK 30 E

5 Ventiliacijos kaminėlis

6 Stogo hidroizoliacinė danga