



GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS



LITUOVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS  
ISO/IEC 17065

Nr. IA.03.009

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel./faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATTIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100834**

Išduotas ..... 2022 m. rugpjūčio 17 d.  
(data)

Galioja iki ..... 2025 m. rugpjūčio 16 d.  
(data)

Išduotas ..... UAB „Rockwool“, A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, Lietuvos Respublika.  
(tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas/gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad ..... priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms  
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) ..... Conlit 150

(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) ..... Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkijos Respublika  
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka ..... atsparumo ugniai klases, nustatytas pagal LST EN 13501-1:2019 standartą (žr. priedą).  
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: ..... Gaisrinių tyrimų centro PTS (Lietuvos Respublika)

bandymų ataskaita Nr. 20-14.2022.3 ir klasifikavimo ataskaita Nr. 20-16.2022.24, Gaisrinių tyrimų  
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. bei juos išdavusios įstaigos)


centro (Lietuvos Respublika) sprendimu dėl eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo

Nr. SI-24(5/22) ir Gaisrinių tyrimų centro AIS (Lietuvos Respublika) statybos produkto eksploatacinių  
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-28(5/22).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų  
**GIĄŽ – 01.**

Direktorius

(sertifikacijos įstaigos vadovo pareigos)

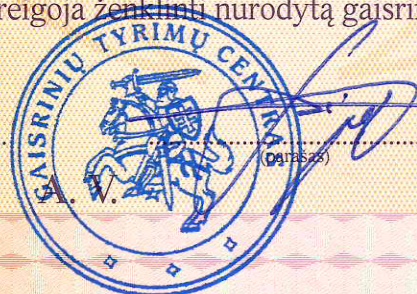

Donatas Lipinskas

(vardas, pavardė)

Egz. Nr. 000492

## GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel./faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100834 PRIEDAS

Išduotas: 2022-08-17

### PRODUKTO PAVADINIMAS:

„CONLIT 150“ tipo priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms (mineralinės vatos plokščių sistema).

### CONLIT 150 SISTEMOS SUDEDAMOSIOS DALYS:

- Conlit 150 P mineralinės vatos plokštės – be išorinio padengimo;
- Tvirtinimo medžiagos – metaliniai medvaržčiai, varžtai arba vinys.

### PRODUKTO PANAUDOJIMO SRITIS:

- „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokštės skirtos medinių konstrukcijų degumui mažinti.
- Medinių konstrukcijų storis turi būti ne mažesnis nei 9 mm, tankis ne mažesnis nei 338 kg/m<sup>3</sup>, degumo klasė ne žemesnė nei D-s2,d0 (pagal LST EN 13501-1).
- „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokščių storis turi būti ne mažesnis nei 20 mm.
- „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokštės prie medinių konstrukcijų tvirtinamos metalinėmis tvirtinimo priemonėmis, atstumas tarp tvirtinimo vietų ne daugiau nei 600 mm.

### PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:


Gaisro pobūdis		Dūmų susidarymas			Liepsnojančios lašeliai	
B	-	s	1	,	d	0

**Degumo klasė: B-s1,d0**

### PRODUKTO TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

„Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos tankis yra 165 kg/m<sup>3</sup>, organinių medžiagų kiekis ≤ 2,7%.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas