


ITS.5.2.2. Sienas ārējā stūra siltināšana

Horizontālā sadaļa

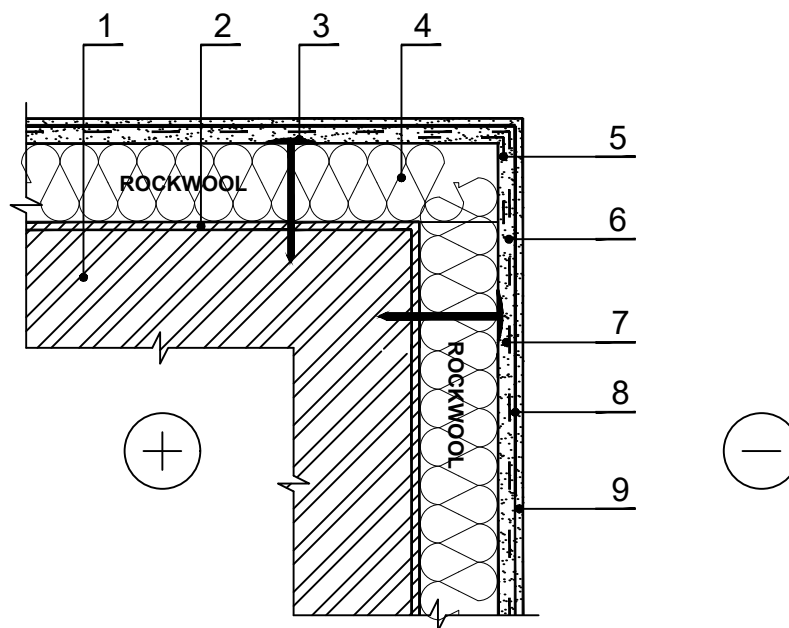

PIEZĪMES: Apmēšanu veic atbilstoši ražotāja prasībām.
Jāievēro akmens vates plāksņu stiprināšanas prasības.

1 Sienu konstrukcija

6 Stikla šķiedras siets

2 Līme

7 Armējuma kārtā

3 Stiprinājuma dībelis

8 Grunts

4 Siltumizolācija - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

9 Dekoratīvais apmetums

5 Papildus stikla šķiedras siets