


ITS.5.2.3. Sienas iekšējā stūra siltināšana

Horizontālā sadaļa

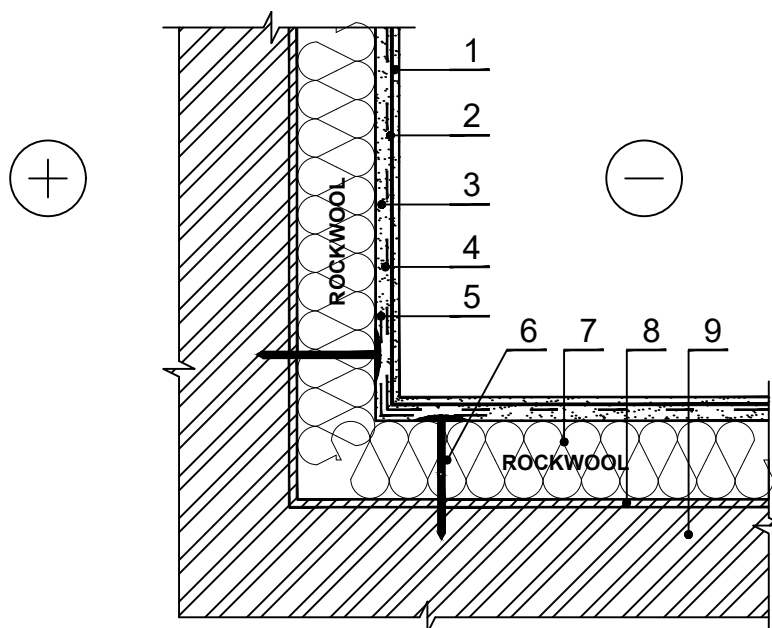

PIEZĪMES: Apmēšanu veic atbilstoši ražotāja prasībām.
Jāievēro akmens vates plāksņu stiprināšanas prasības.

1 Dekoratīvais apmetums

6 Stiprinājuma dībelis

2 Grunts

Siltumizolācija - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
7 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS / FRONTROCK L

3 Armējuma kārtā

8 Līme

4 Stikla šķiedras siets

9 Sienu konstrukcija

5 Papildus stikla šķiedras siets