


GNR.1.2.2. Grīdas virs neapsildāma pagraba (mitri ekspluatācijas apstākļi)

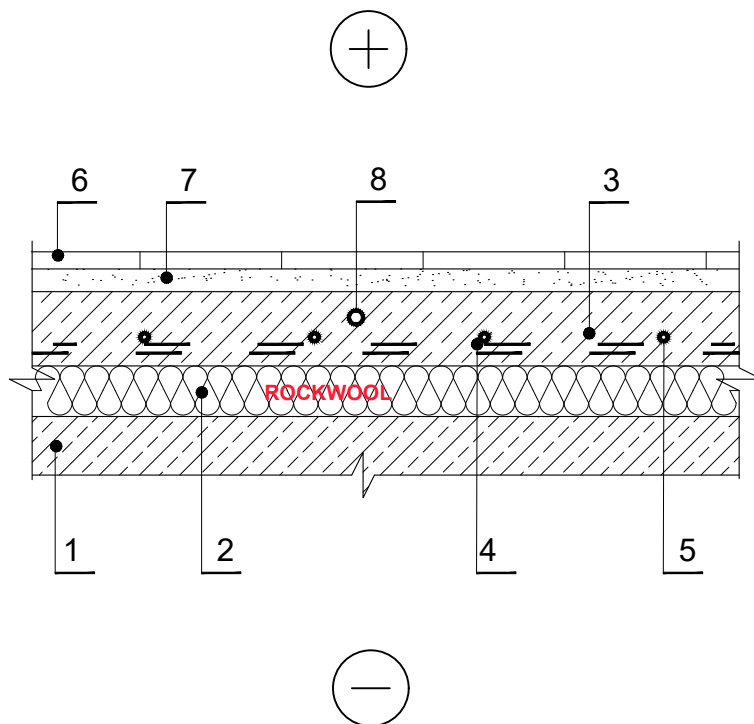

PIEZĪMES: Tvaika izolācija tiek uzstādīta atbilstoši parketa ražotāja prasībām.

Dzelzsbetona pamatnes (3) biezums ir vismaz 80 mm.

Armatūras sieta acs caurumi 100 x 100 mm, stieples diametrs 4 mm.

1	Dzelzsbetona pārseguma plāksne	6	Grīdas segums (keramikas flīzes)
2	Siltumizolācija - 0,035 / 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK SUPER / STEPROCK PLUS	7	Līmes slānis
3	Armēta cementa javas vai betona grīda 1700 kg/m ³	8	Sensors
4	Armatūras siets		
5	Apkures kabelis		