


GTP.1.3.7. Grīdas virs starpstāvu koka pārseguma (ar dažādiem grīdas segumiem)

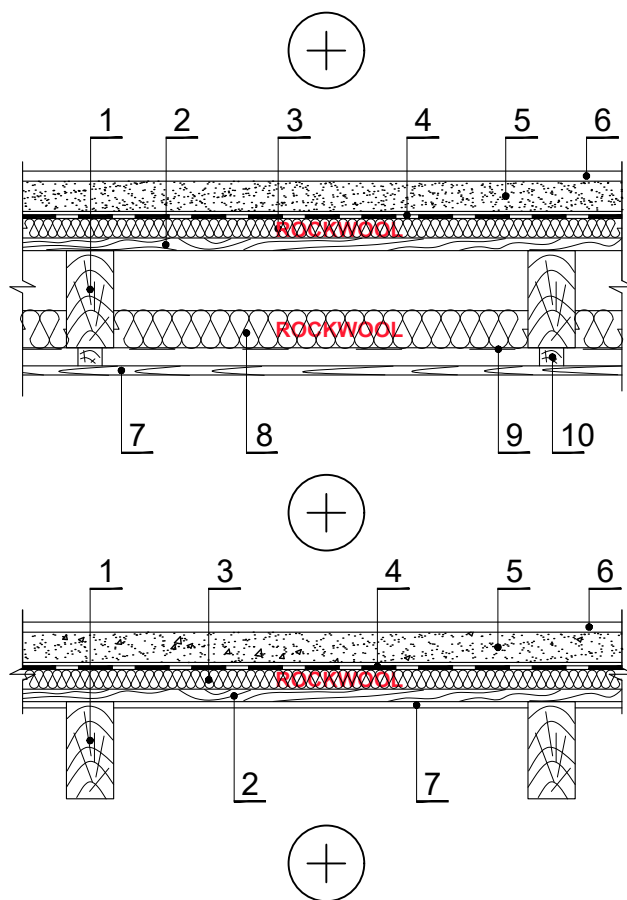

PIEZĪMES: Grīda ir uzstādīta atbilstoši ražotāja prasībām.

Izlīdzinošais slānis vismaz 50 mm biezs (armatūras siets 150x150 mm, stieples diametrs 4 mm).

1 Papildu sijas - koks 700 kg/m³

6 Grīdas segums

2 Grīdas pamatne (koks 700 kg/m³, OSB, koka ēveļskaidu plāksnes ar cementa saistvielu 1200 kg/m³)

7 Griestu apdare

3 Siltumizolācija - 0,036 W/mK ROCKWOOL STEPROCK PLUS

8 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

4 Hidroizolācija

9 Nostiepta stieple ik pa 300 mm

5 Armēta cementa javas vai betona grīda 1700 kg/m³

10 Papildu sijas - koks 700 kg/m³