


## GTP.1.3.8. Apsildāmā grīda virs starpstāvu koka pārseguma

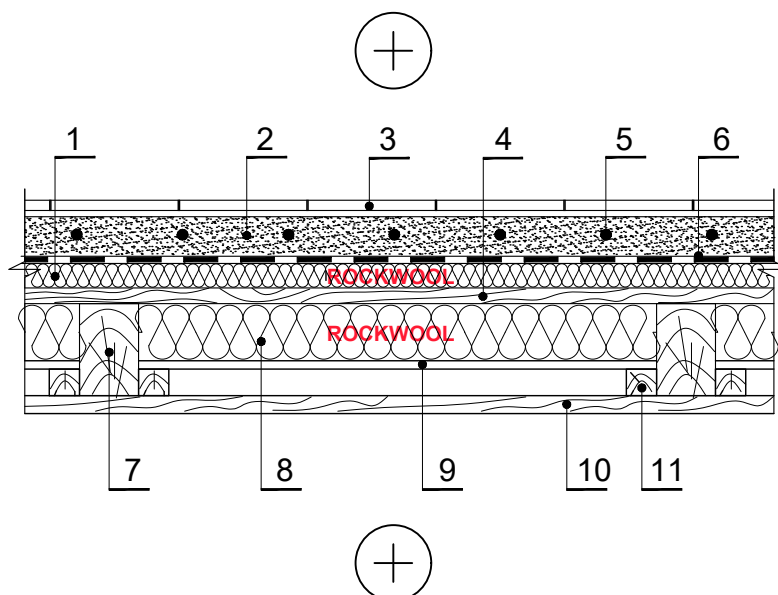

PIEZĪMES: Grīda ir uzstādīta atbilstoši ražotāja prasībām.

Izlīdzinošais slānis vismaz 50 mm biezs (armatūras siets 150x150 mm, stieples diametrs 4 mm).

1	Siltumizolācija - 0,036 W/mK ROCKWOOL STEP ROCK PLUS	7	Griestu sijas - koks 700 kg/m <sup>3</sup>
2	Armēta cementa javas vai betona grīda 1700 kg/m <sup>3</sup>	8	Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPER ROCK / TOP ROCK SUPER
3	Grīdas segums	9	Melnie griesti - koks 700 kg/m <sup>3</sup>
4	Grīdas pamatne (koks 700 kg/m <sup>3</sup> , OSB, koka ēveļskaidu plāksnes ar cementa saistvielu 1200 kg/m <sup>3</sup> )	10	Griestu apdare
5	Apkures kabelis	11	Papildu sijas - koks 700 kg/m <sup>3</sup>
6	Hidroizolācija		