


### GG.1.1.1. Grīdas uz grunts vietās ar paaugstinātu gruntsūdeņu līmeni (vispārējs skats)

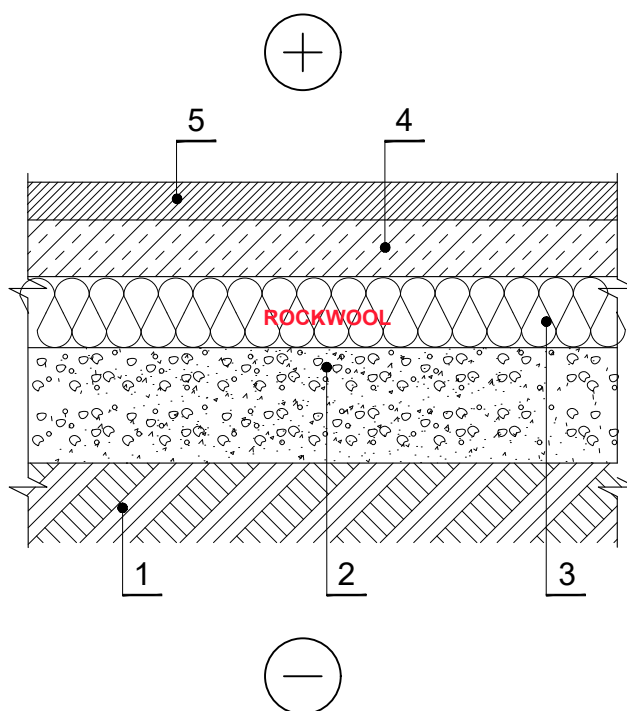

PIEZĪMES: Drenāžas slānim jābūt vismaz 150 mm biežam  
Grīda ir uzstādīta atbilstoši ražotāja prasībām.

- 1 Noblietēta grunts 1700 kg/m<sup>3</sup>
- 2 Drenāžas slānis (šķembas, grants, oļi) 2200 kg/m<sup>3</sup>
- 3 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK SUPER
- 4 Armēta cementa javas vai betona grīda 1700 kg/m<sup>3</sup>
- 5 Grīdas segums