


### GG.1.1.3. Apsildāmas grīdas uz grunts vietās ar paaugstinātu gruntsūdeņu līmeni (ar parketa vai dēļu segumu)

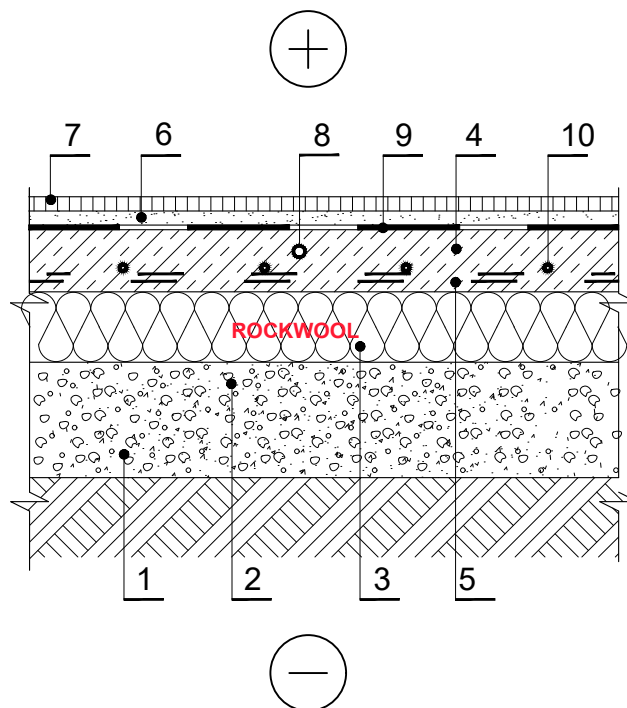

PIEZĪMES: Drenāžas slānim jābūt vismaz 150 mm biežam  
Izlīdzinošais slānis vismaz 50 mm biezs (armatūras siets 150x150 mm, stieples diametrs 4 mm).

1	Noblietēta grunts 1700 kg/m <sup>3</sup>	6	Līmes slānis
2	Drenāžas slānis (šķembas, grants, oļi) 1700 kg/m <sup>3</sup>	7	Grīdas segums (parkets / parketa dēļi)
3	Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK SUPER	8	Sensors
4	Armēta cementa javas vai betona grīda 1700 kg/m <sup>3</sup>	9	Gruntēta virsma
5	Armatūras siets	10	Apkures kabelis