


GG.1.1.6. Grīdas ar auksto (ventilējamo) pagrīdi

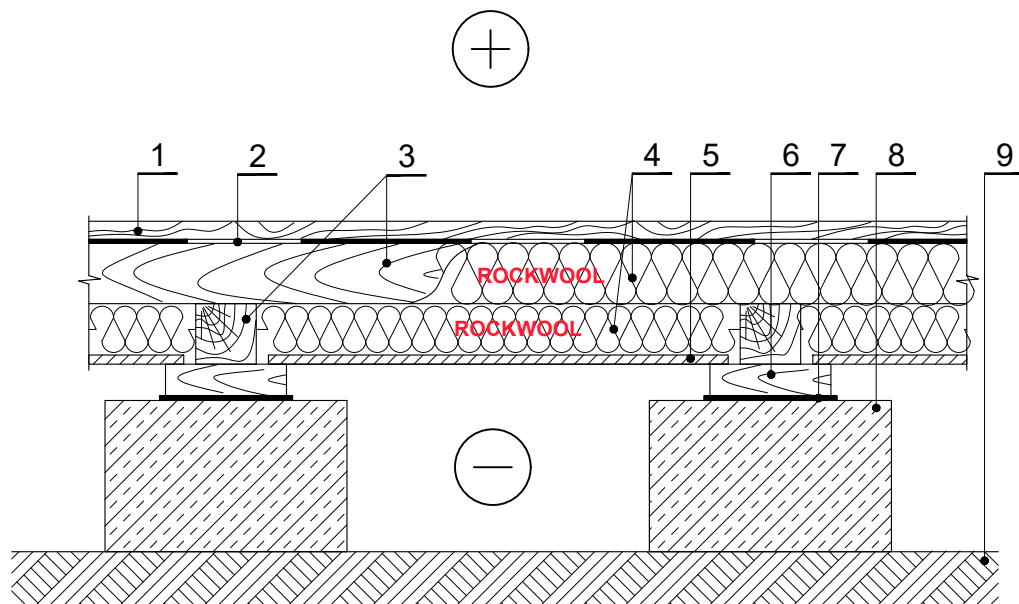

PIEZĪMES: Koka konstrukcijām jābūt impregnētām.

Balstus novieto perpendikulāri; attālumi starp to centriem 565–665 mm).

1 Grīdas segums - koks 700 kg/m³

6 Koka brusas - koks 700 kg/m³

2 Tvaika izolācija

7 Hidroizolācija

3 Koka balsts 700 kg/m³

8 Kolonna

4 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

9 Šķembas, grants, oļi 1700 kg/m³

5 Koka ēveļskaidu plāksnes ar cementa saistvielu 1200 kg /m³