


KS.5.1.5. Gulbalku sienas siltināšana izmantojot plākšņu apdari

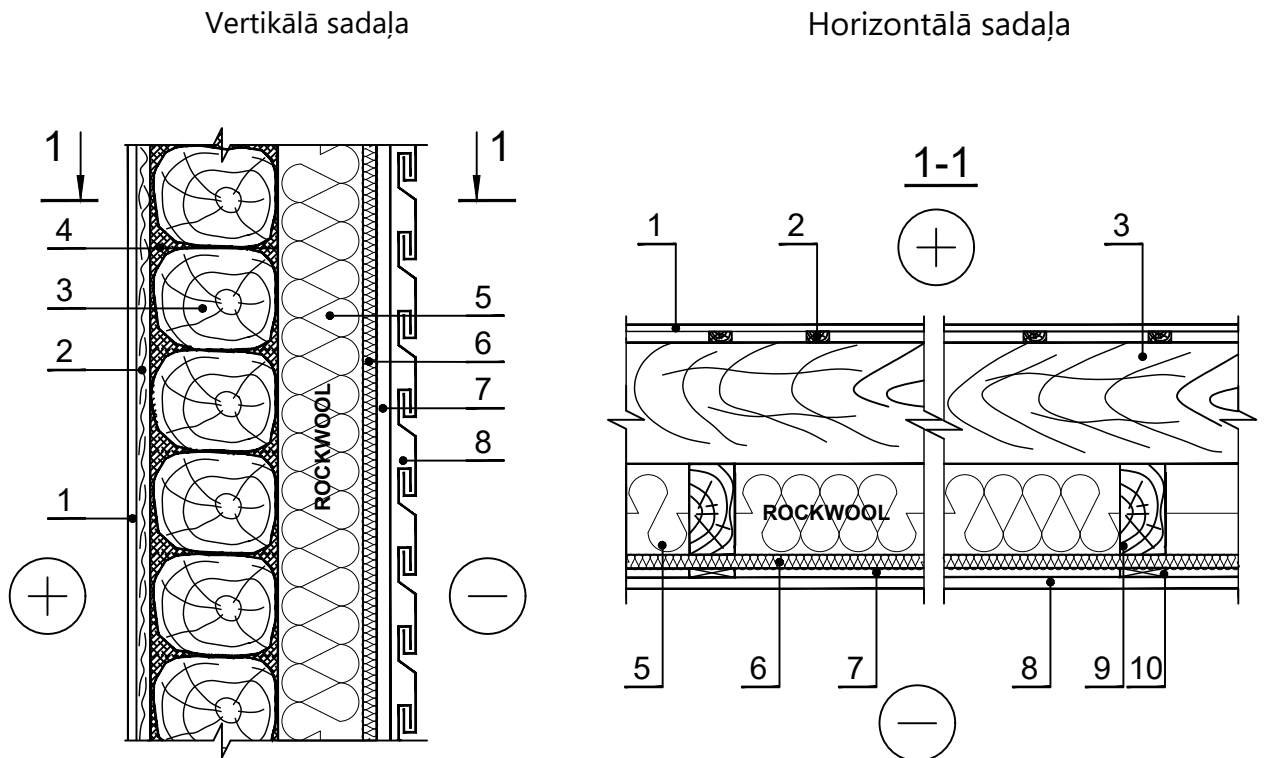

PIEZĪMES: Vēja izolācijai var izmantot vēja izolācijas plēvi.

1 Iekštelpu apdare

2 Sija - koks 700 kg/m³

3 Balķu siena

4 Blivējums

5 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

6 Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER /
VENTIROCK F SUPER, d=30 mm

7 Gaisa šķirkārta

8 Plākšņu apdare

9 Sija - koks 700 kg/m³

10 Papildu sijas - koks 700 kg/m³