


ŠS.6.1.7. Vēdināma slīpa jumta un un karkasa sienas ar ķieģeļu apdari savienojums (mansarda daļa)

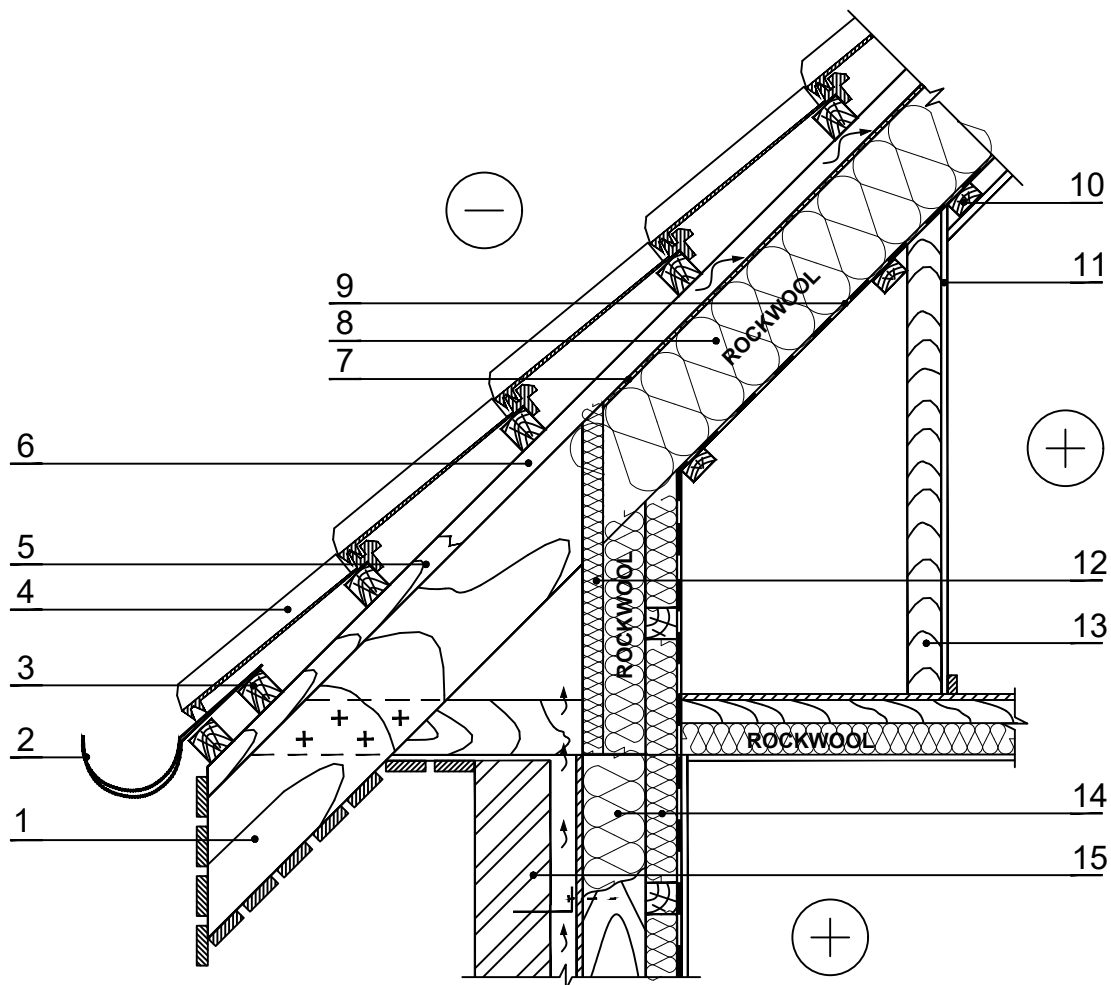

PIEZĪMES: Sienu konstrukcijām sk. KS.3.3.X. Grīdu konstrukcijām skat. GTP.1.3.X.

1	Spāres - koks 700 kg/m ³	9	Tvaika izolācija
2	Lietus ūdens tekne	10	Papildus latojums - koks 700 kg/m ³
3	Papildus latojums - koks 700 kg/m ³	11	Iekštelpu apdare
4	Jumta segums	12	Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER, d=30 mm
5	Vēja izolācija - difūzijas plēve	13	Lata - koks 700 kg/m ³
6	Ventilējama gaisa šķirkārta	14	Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
7	Vēja izolācija - difūzijas plēve	15	Ķieģeļu mūra apdare
8	Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM		