


## ŠS.6.7.2. Neapkurināms bēniņu pārsegums uz koka karkasa griestim (siltumizolācija beramā vate)

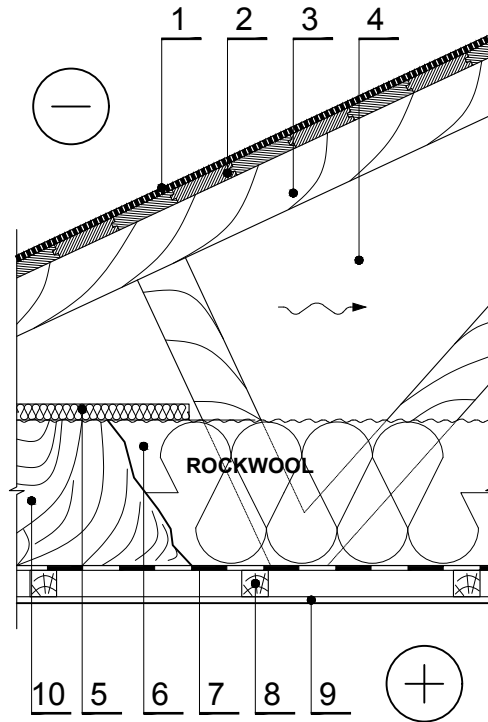

PIEZĪMES: intensīvi vēdināmas nojumes gadījumā uz izliejamās siltumizolācijas perimetra jāuzstāda 1,2 m plata vēja izolācijas sloksne, kas izgatavota no 30 mm bieziem VENTIROCK SUPER paneliem.

1	Jumta segums (bitumena flīzes)	6	Siltumizolācija - 0,040 / 0,042 W/mK, ROCKWOOL GRANROCK SUPER
2	Dēļu ieklāšana - koksne 700 kg/m <sup>3</sup>	7	Tvaika izolācija
3	Taisnstūra koka brusa - koksne 700 kg/m <sup>3</sup>	8	Papildu brusa (iekšējai apdarei) - koksne 700 kg/m <sup>3</sup>
4	Aukstie bēniņi	9	Apdare
5	Vēja izolācija - akmens vate - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER	10	Sija - koksne 700 kg/m <sup>3</sup>