


IVS.5.1.1. Sienu siltināšana apdarē izmantojot plākšņu apdari (vēja izolācijai izmanto akmens vates plāksnes)

Horizontālā sadaļa

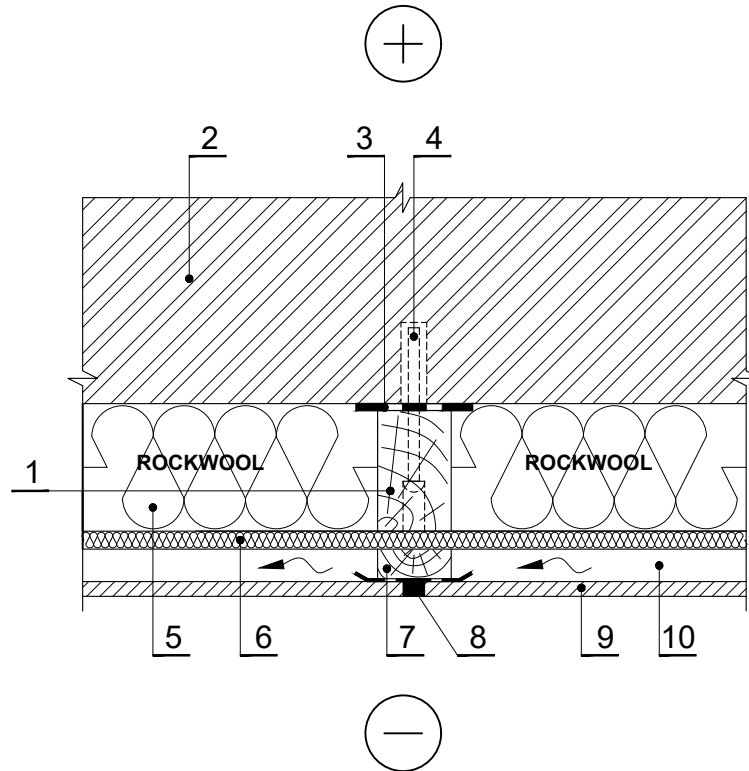

1 Koks 700 kg/m³

6 Vēja izolācija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER, d=30 mm

2 Sienas konstrukcija

7 Koks 700 kg/m³

3 Hidroizolācijas lente

8 Hermētiķis

4 Stiprinājuma dībelis

9 Fasādes apdares plāksnes

5 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

10 Ventilējama gaisa sprauga