


## IVS.5.1.4. Sienu siltināšana apdarē izmantojot plākšņu apdari

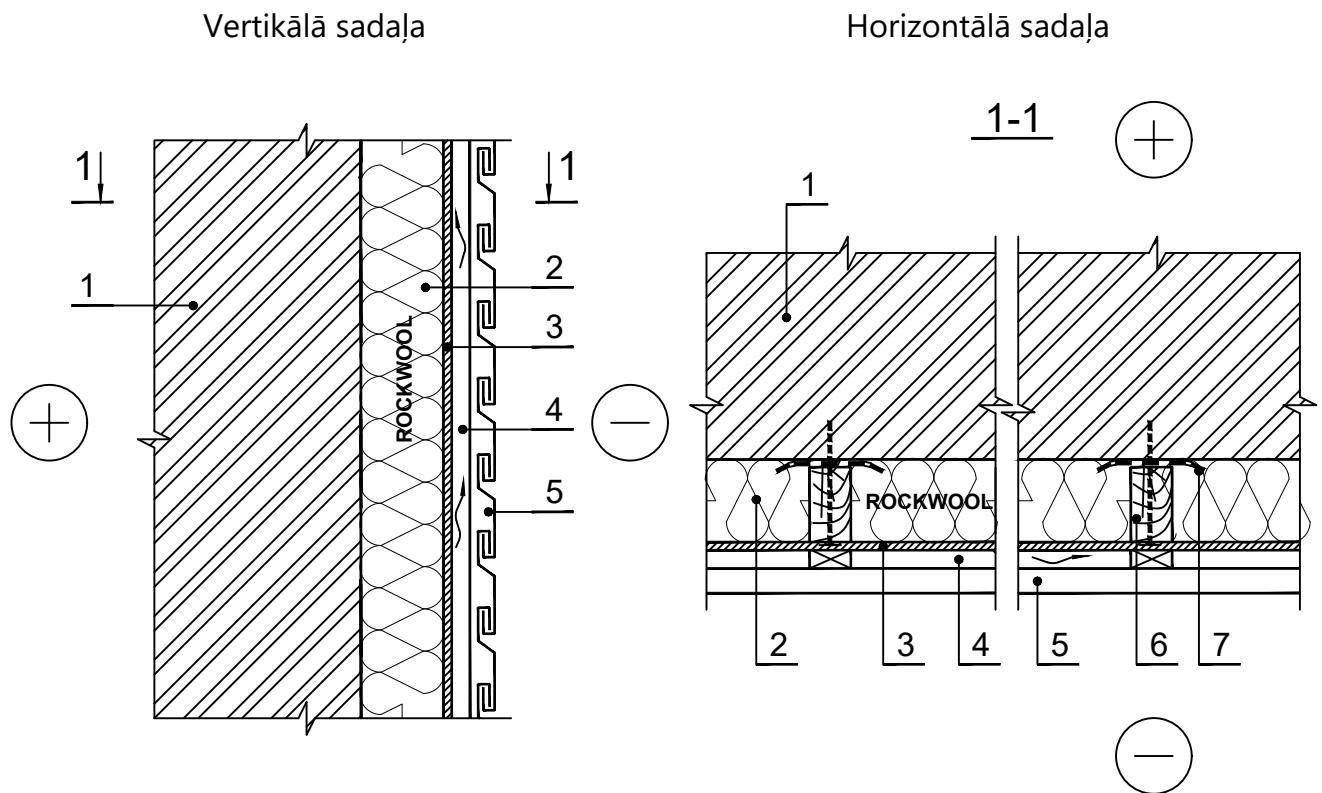

1 Sienu konstrukcija

6 Koks 700 kg/m<sup>3</sup>

2 Siltumizolācija - 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

7 Hidroizolācijas klājums

3 Vēja izolācija - difūzijas plēve

4 Ventilējama gaisa sprauga

5 Plākšņu apdare