


IVS.5.3.10. Sienu siltināšana izmantojot metāla profilu sistēmu un apdārē izmantojot plāksnes(iekšējā un ārējā stūru detaļas)

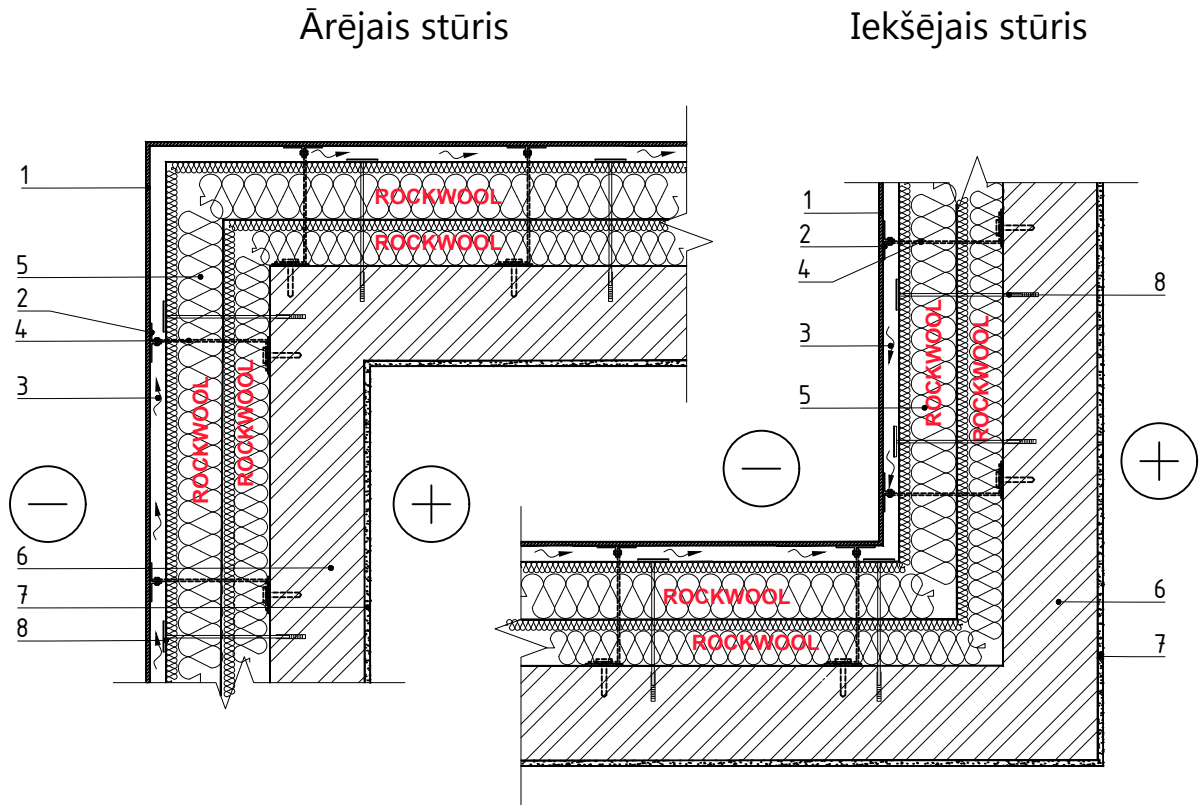

1 Fasādes apdares plāksnes

2 Apdares nostiprināšanas profils

3 Vēdināma gaisa sprauga

4 Stiprinājums izgatavots no nerūsējošā tērauda

5 Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER

6 Sienas nesošā konstrukcija

7 Apdare

8 Stiprinājuma dībelis