


### IVS.5.3.13. Sienu siltināšana izmantojot T veida metāla profilu sistēmu un vēja izolāciju no akmens vates plāksnēm (pieslēgums logam)

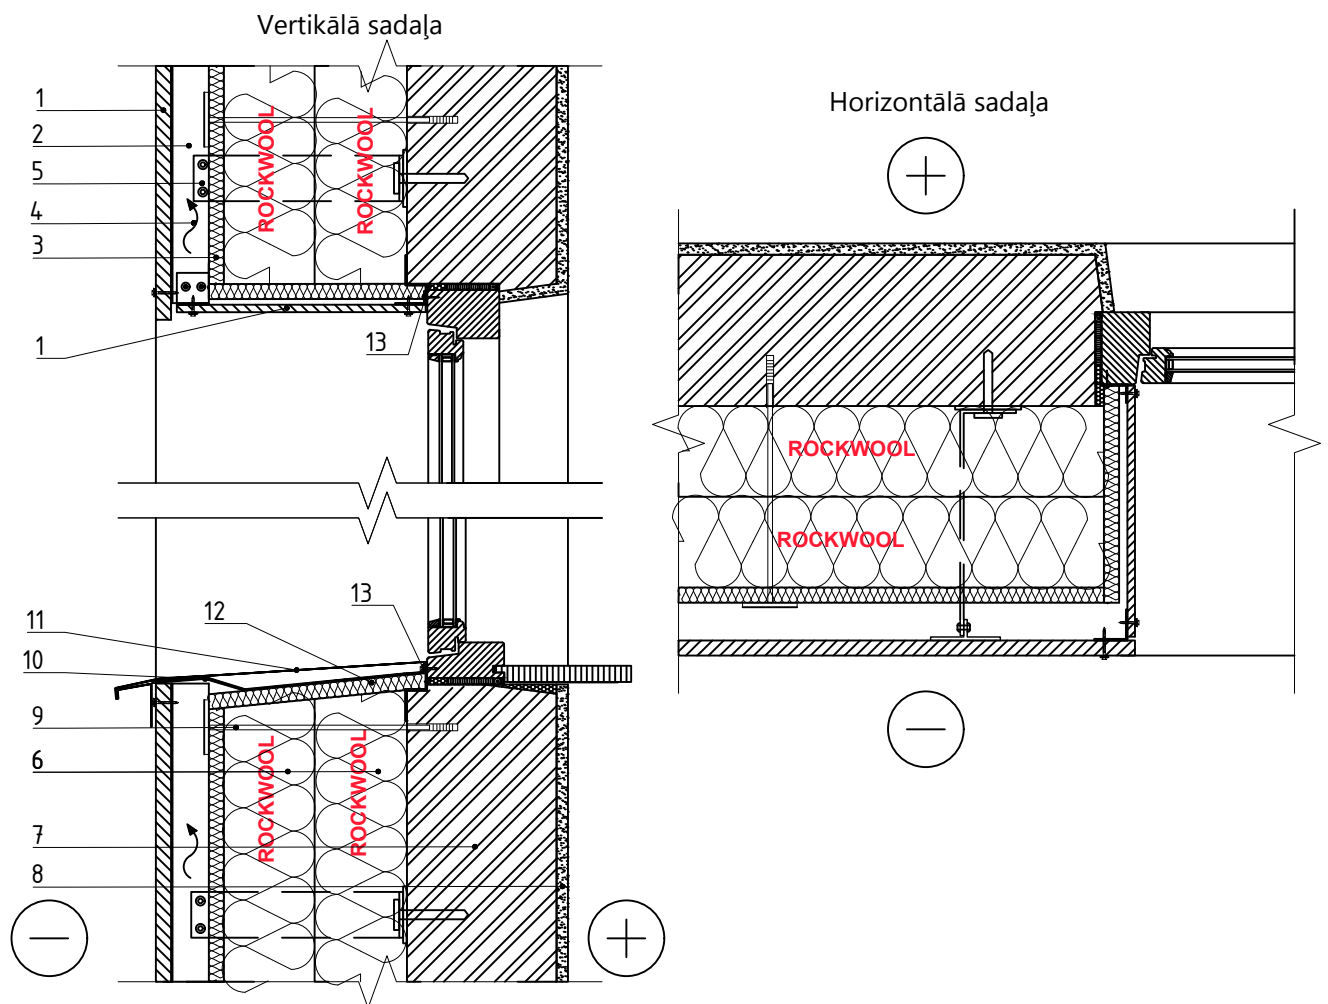

PIEZĪMES: Sienu konstrukcijām sk. IVS.5.3.X.

- |  |   |
|--|---|
| 1 Fasādes apdares plāksnes   | 8 Apdare  |
| 2 Apdares nostiprināšanas profils  | 9 Stiprinājuma dibelis  |
| 3 Vēja izolācija - akmens vate 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER, d=30 mm | 10 Palodze  |
| 4 Vēdināma gaisa sprauga   | 11 Palodzes stiprinājums  |
| 5 Stiprinājums izgatavots no nerūsējošā tērauda                              | 12 Vēja izolācija - akmens vate 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER, d=30 mm |
| 6 Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER                     | 13 Logu blīvēšana   |
| 7 Sienas nesošā konstrukcija   |   |