


IVS.5.3.15. Sienu siltināšana izmantojot T veida metāla profilu sistēmu un vēja izolāciju no akmens vates plāksnēm (pieslēgums loga rāmim)

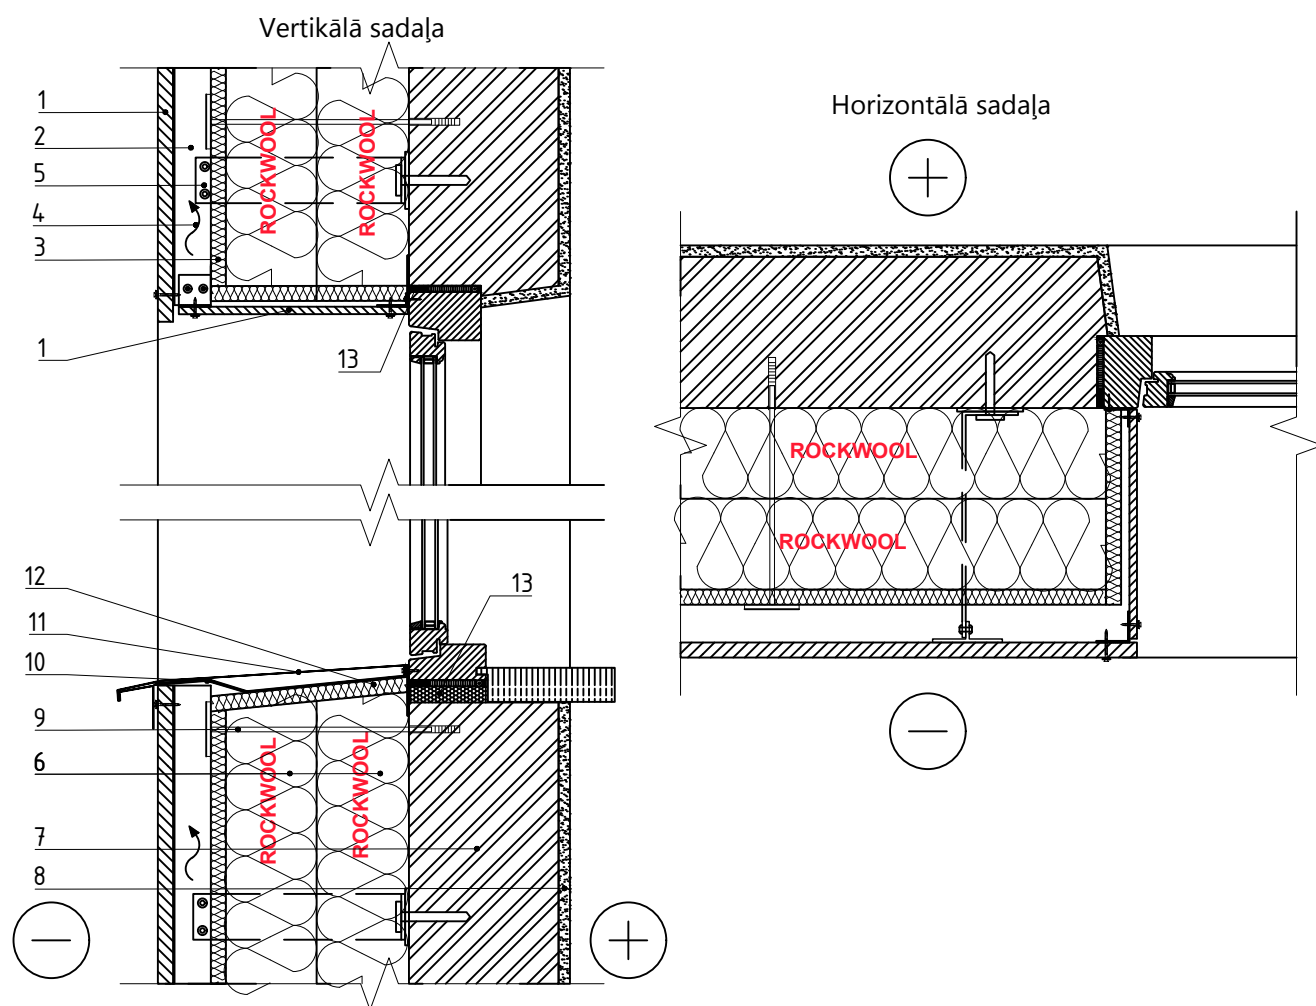

PIEZĪMES: Sienu konstrukcijām sk. IVS.5.3.X.

1	Fasādes apdares plāksnes	10	Palodze
2	Apdares nostiprināšanas profils	11	Palodzes stiprinājums
3	Vēja izolācija - siltumizolācija 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER, d=30 mm	12	Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER
4	Vēdināma gaisa sprauga	13	Logu blīvēšana
5	Stiprinājums izgatavots no nerūsējošā tērauda		
6	Siltumizolācija - 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER		
7	Sienas nesošā konstrukcija		
8	Apdare		
9	Stiprinājuma dībelis		