


Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami oraz ściany dwuwarstwowej

Ocieplenie
FRONTROCK SUPER lub
FRONTROCK L o gr. 12-25 cm
 Cegła ceramiczna, silikatowa
 pustaki lub beton komórkowy
 Tynk

Jednowarstwowe pokrycie z papy
 Ocieplenie
HARDROCK MAX gr. 13 cm
HARDROCK MAX gr. 13 cm
Folia paroizolacyjna
 Blacha trapezowa

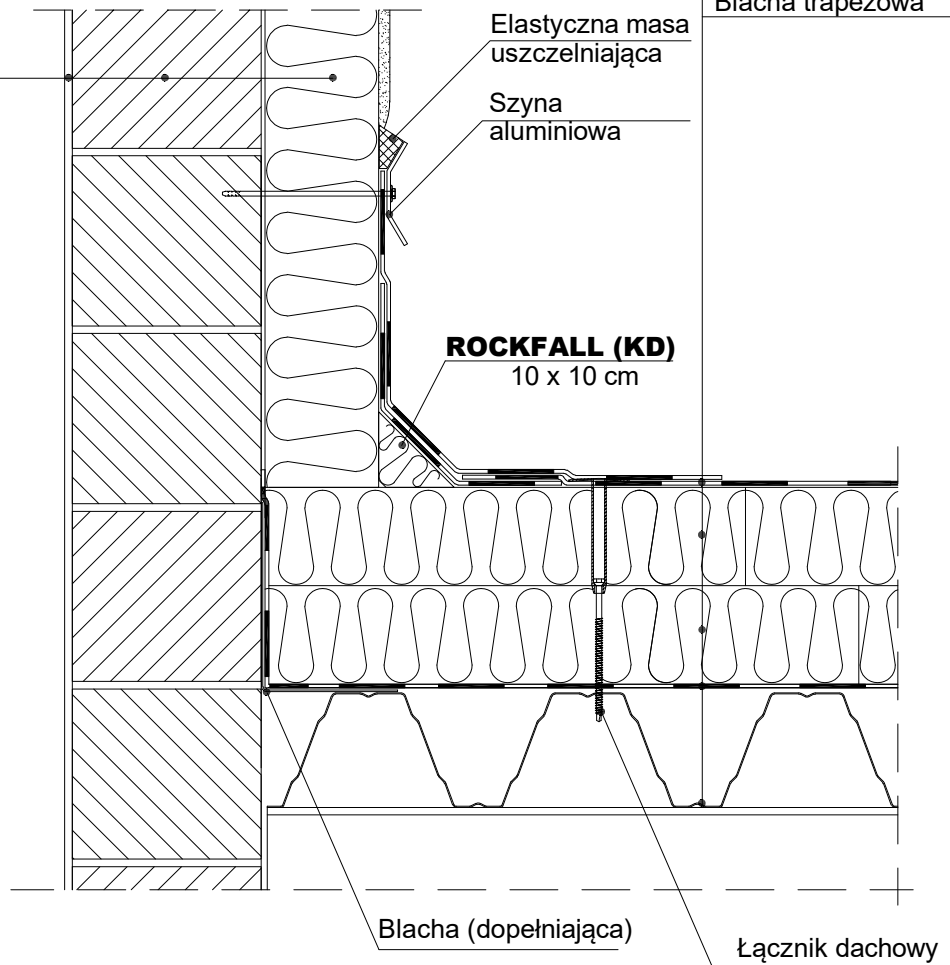

UWAGA!

- Zaleca się sklejać **Folię paroizolacyjną** na zakładkę taśmą samoprzylepną dla zapewnienia paroszczelności.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. 10cm.

Stropodach niewentylowany	13.1.6.7.1.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Styk stropodachu z budynkiem sąsiednim		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
		SPRAWDZIŁ:			
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
		13.1.6.7.1.dwg		ARCHITEKTURA	1:10
<p>www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36</p>					